

А К Т №

о результатах контроля

«14 » мая 2019 г.

г.Руза Московской области

В соответствии с п.п. 12.1-12.9 Концессионного Соглашения от 25 октября 2016 года « в отношении реконструкции канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, находящихся в собственности Рузского муниципального района Московской области» заключенного Муниципальным образованием «Рузский муниципальный район Московской области» и Открытым акционерным обществом «Агентство информационных систем» комиссия в составе:

1. Казаков А.В.- заместитель Главы Администрации Рузского городского округа;
2. Дроздов В.К.- представитель заказчика осуществляющий строительный контроль, директор МКУ «УКС» РГО;
3. Бодалова Ю.А. – директор АО «Жилсервис».
4. Новикова М.А. –начальник управления ЖКХ;
5. Глубоков А.В. – главный инженер АО « Жилсервис»;
6. Иванова Н.В.- начальник отдела муниципальной собственности;
7. Кузнецов А.В. – начальник правового управления Администрации Рузского городского округа

« 14 » мая 2019 г. осуществила мероприятия по контролю на объекте расположенного по адресу: г. Руза, Промзона участок № 2.

Установлено: При вышеуказанном осмотре очистных сооружений было выявлено, что данный объект находится в нерабочем состоянии. Акт ввода объекта в эксплуатацию получен 29 декабря 2018 года. При осмотре выявлено, что сточные воды предназначенной для очистки на объект очистных сооружений не подаются. Очистка сточных вод осуществляется старыми очистными сооружениями. (Фото прилагается).

В настоящее время на новых очистных сооружениях отсутствует комплектующее оборудование (насосы и установка обеззараживания вод).

Настоящий Акт о результатах контроля составлен в соответствии с п.12.7 данного Концессионного Соглашения

Настоящий Акт подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет Администрации Рузского городского округа в течении 5 рабочих дней со дня его составления.

Фото прилагается.

Подписи:

Казаков А.В.

Дроздов В.К.


Бодалова Ю.А.

Новикова М.А.

Глубоков А.В.


Иванова Н.В.

Кузнецов А.В.

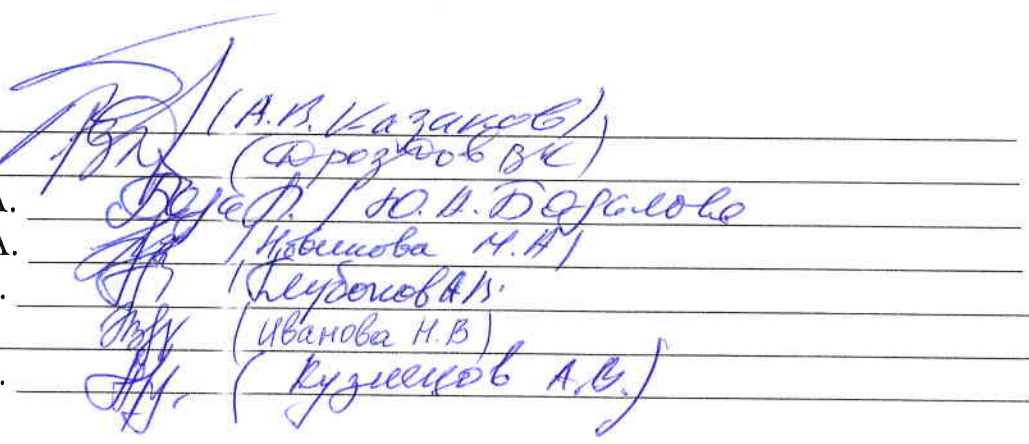
 (А.В. Казаков)
(В.К. Дроздов)
(Ю.А. Бодалова)
(М.А. Новикова)
(А.В. Глубоков)
(Н.В. Иванова)
(А.В. Кузнецов)

Замечания и дополнения:


Фильтр приёмки сточных вод (не работает)

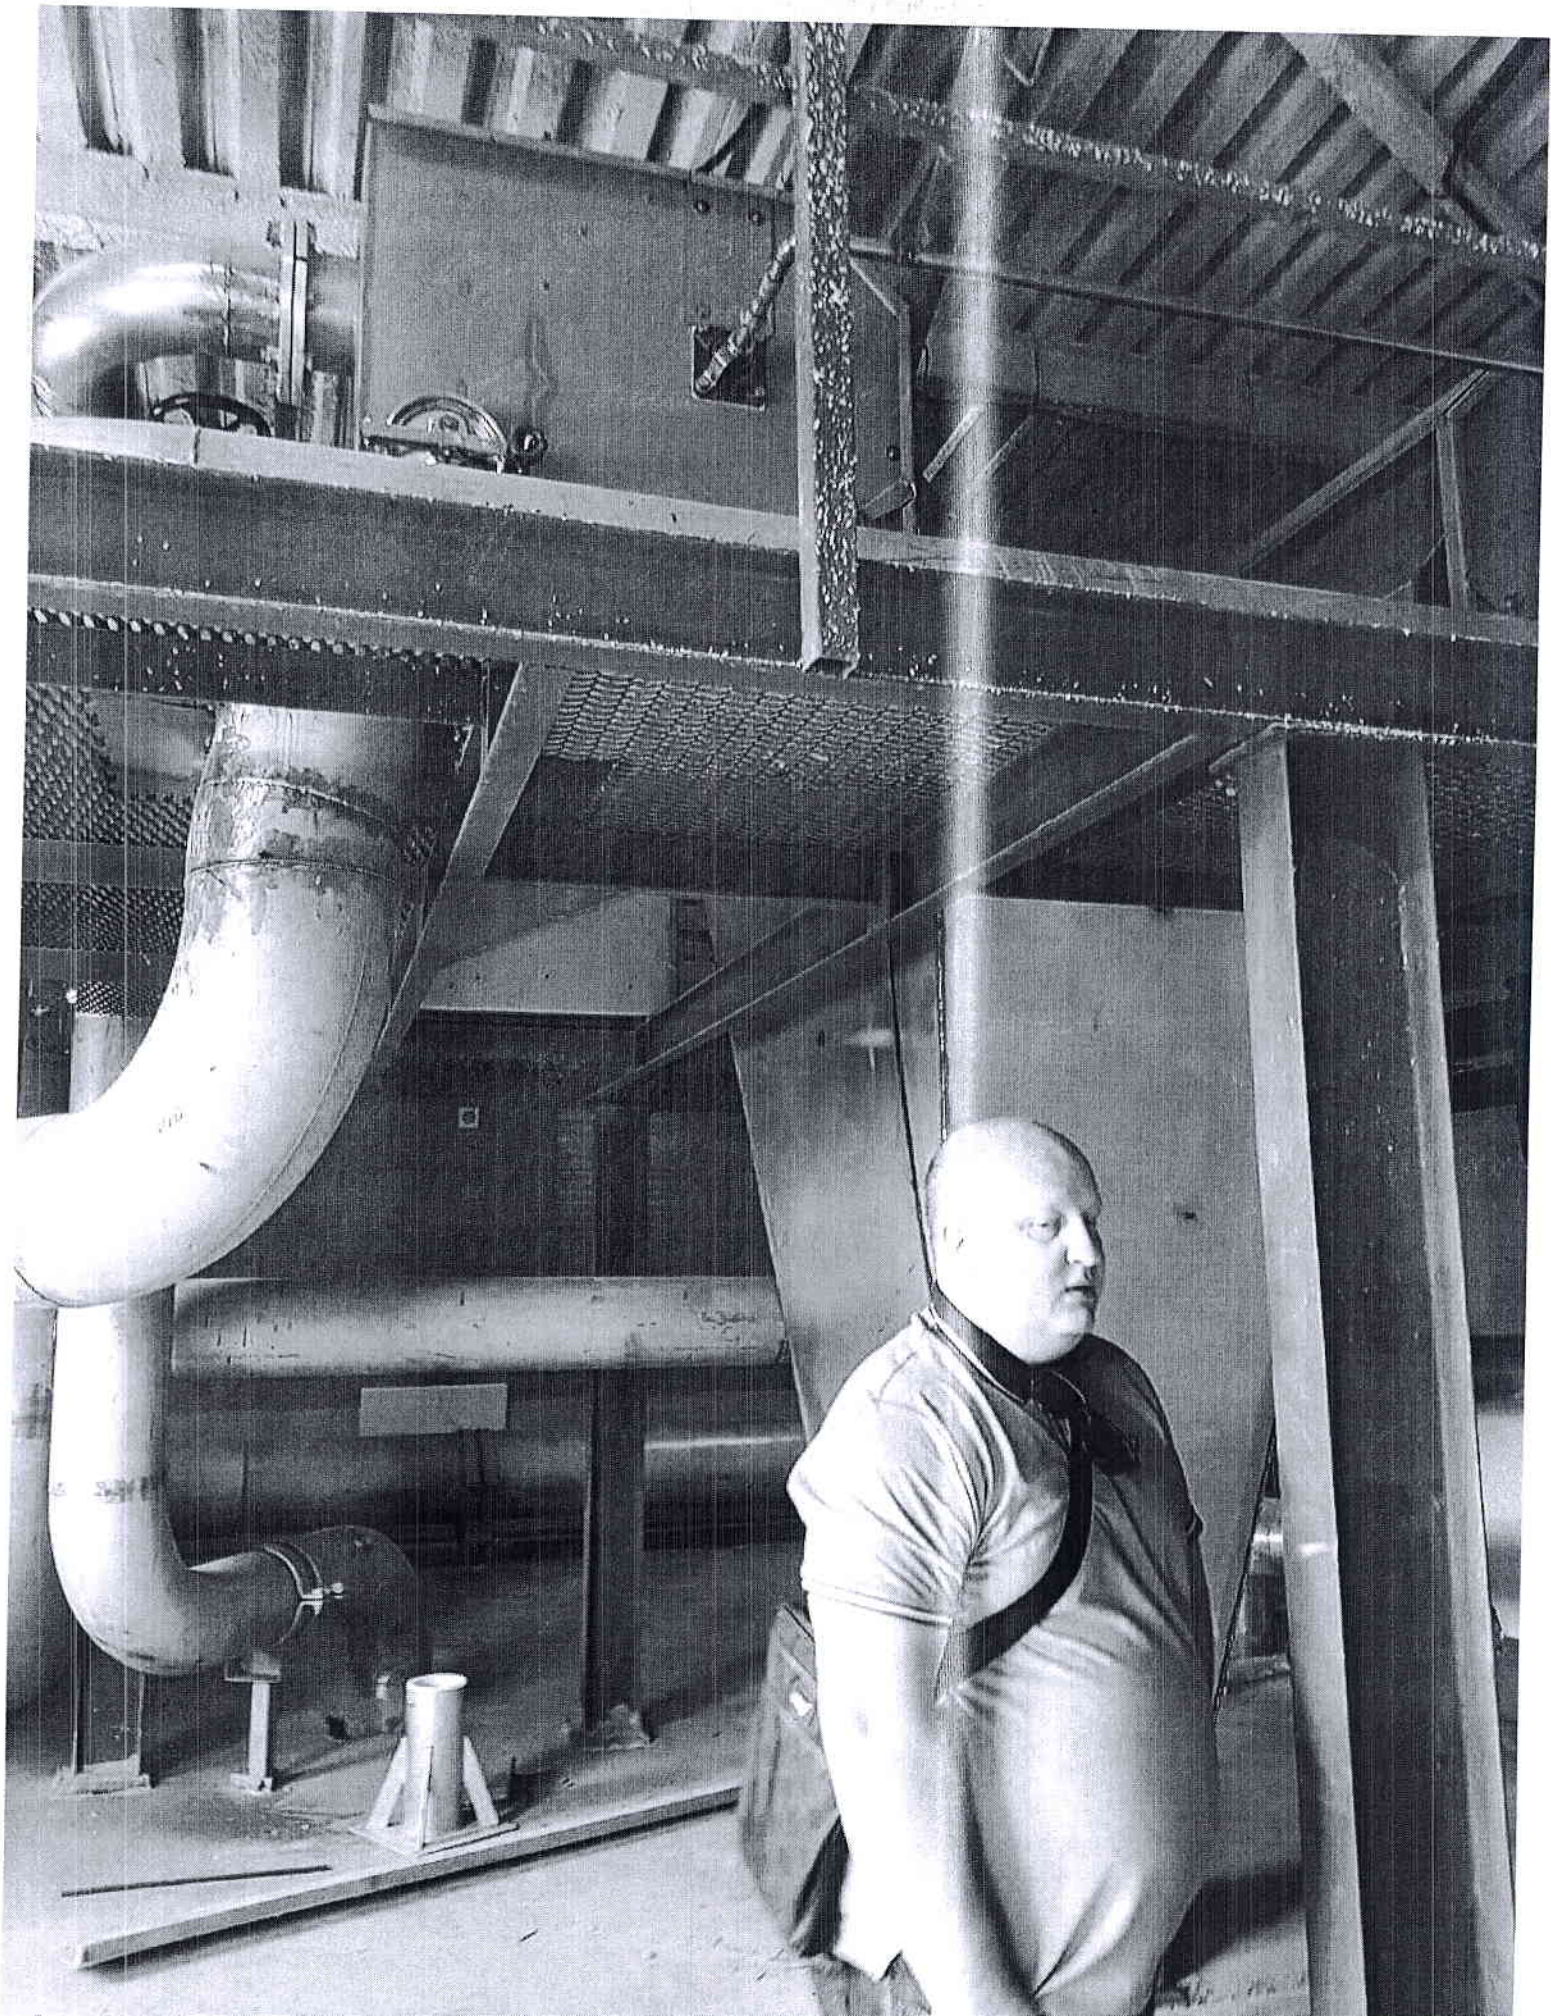


Барражированной фильтр (не работает) не включены.

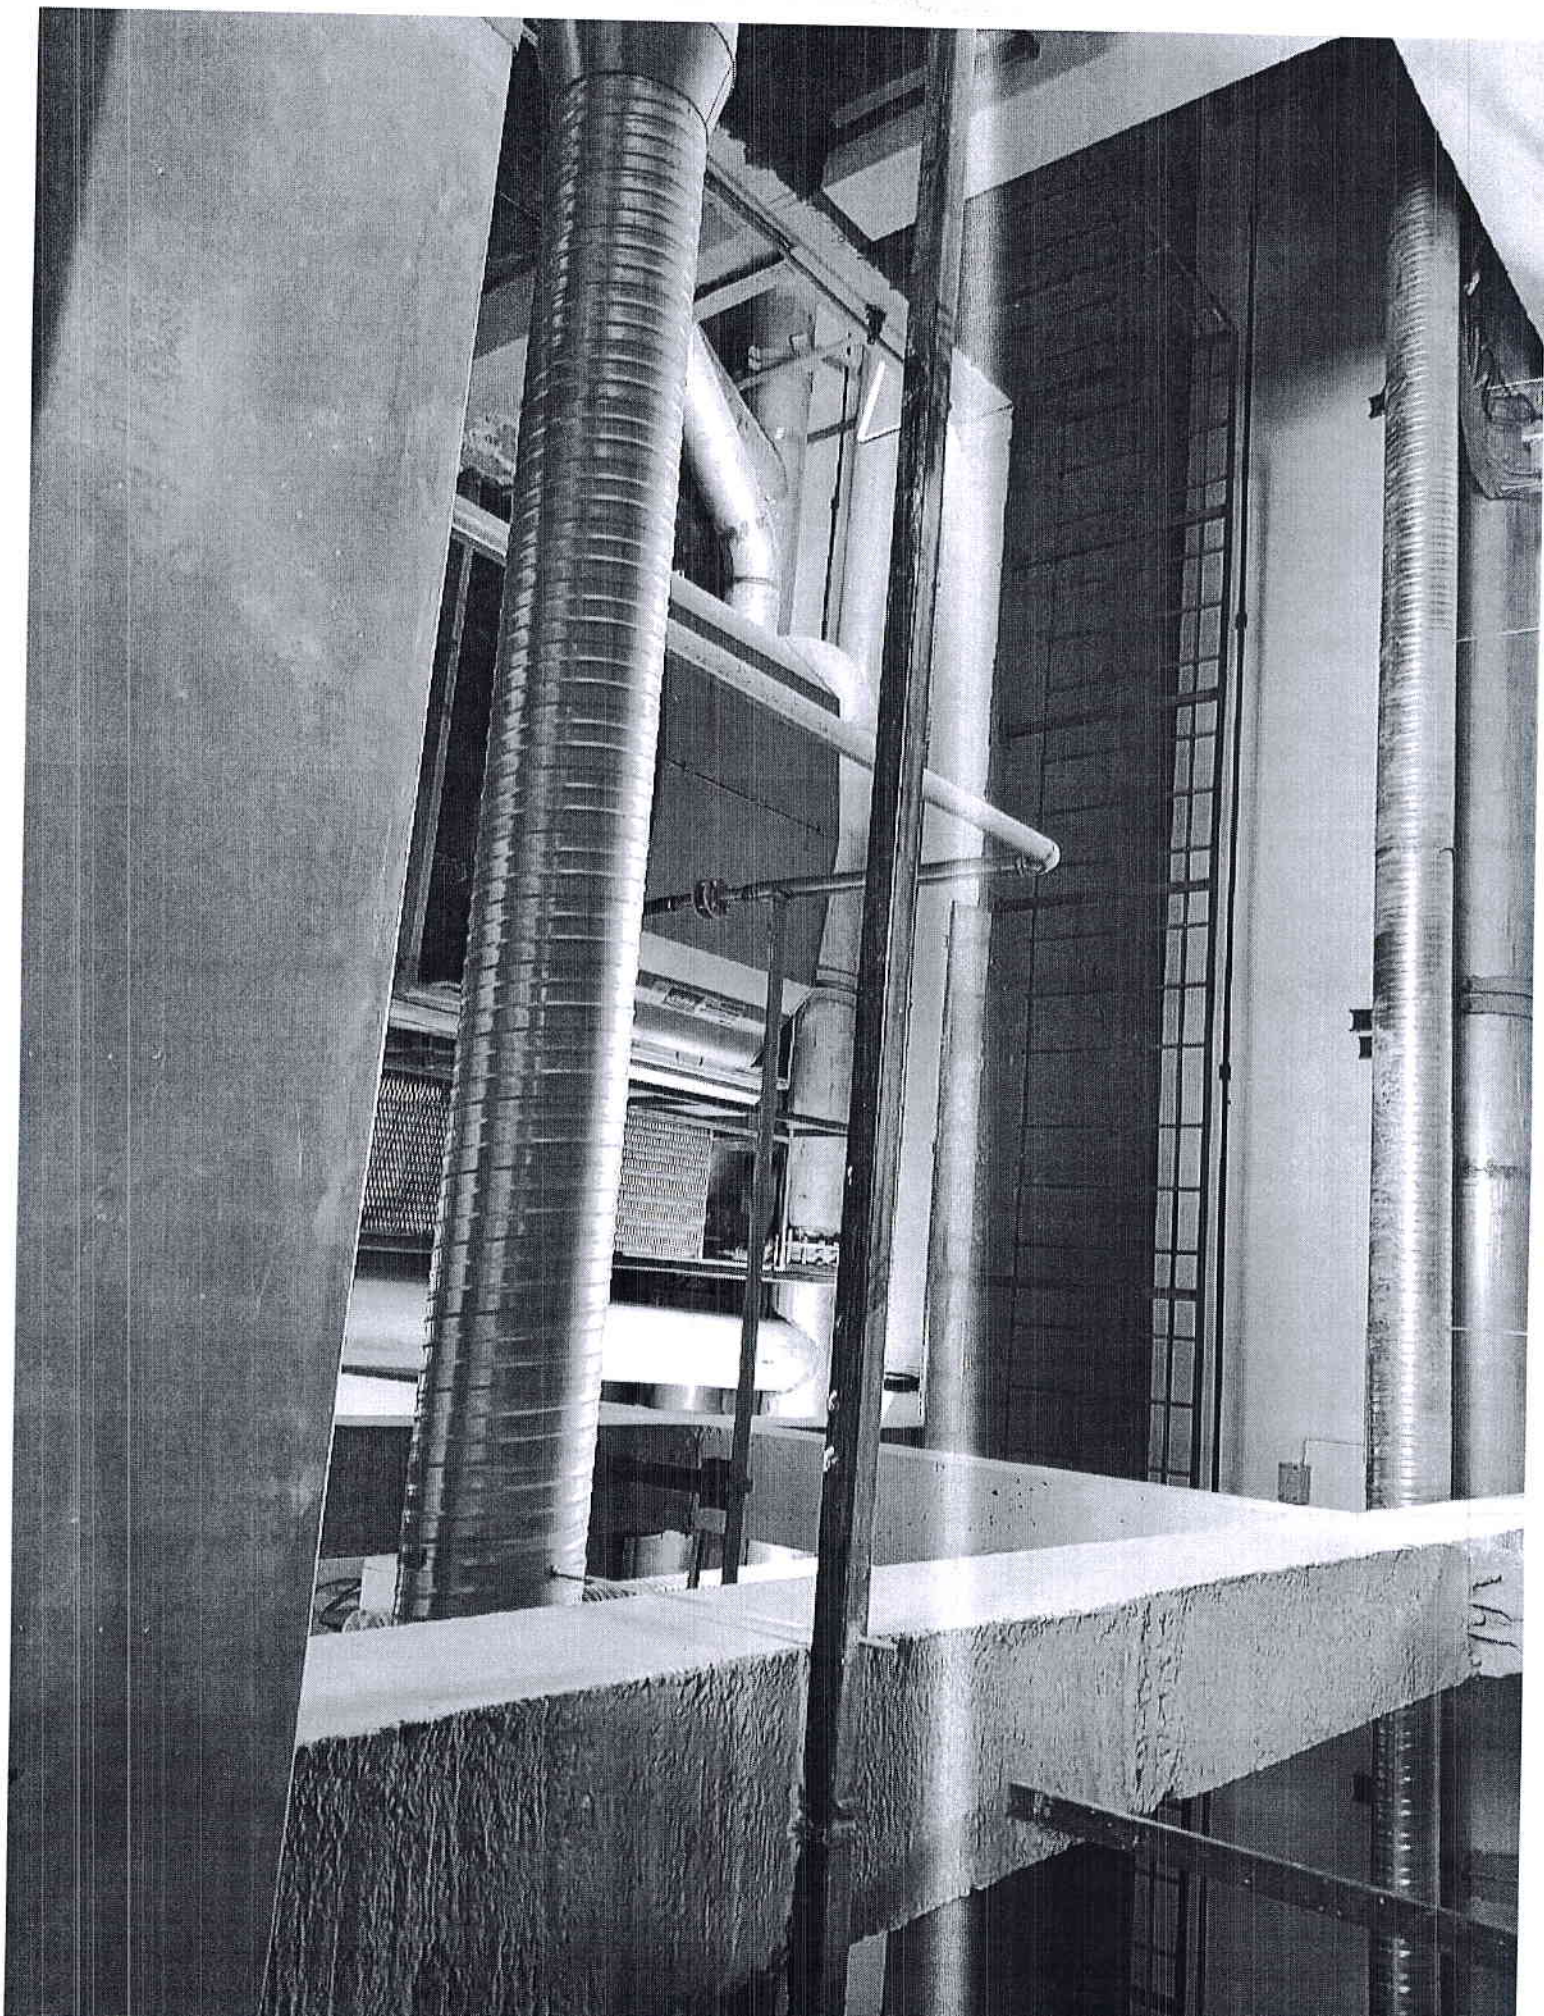


Бардакчийей фисель тур.

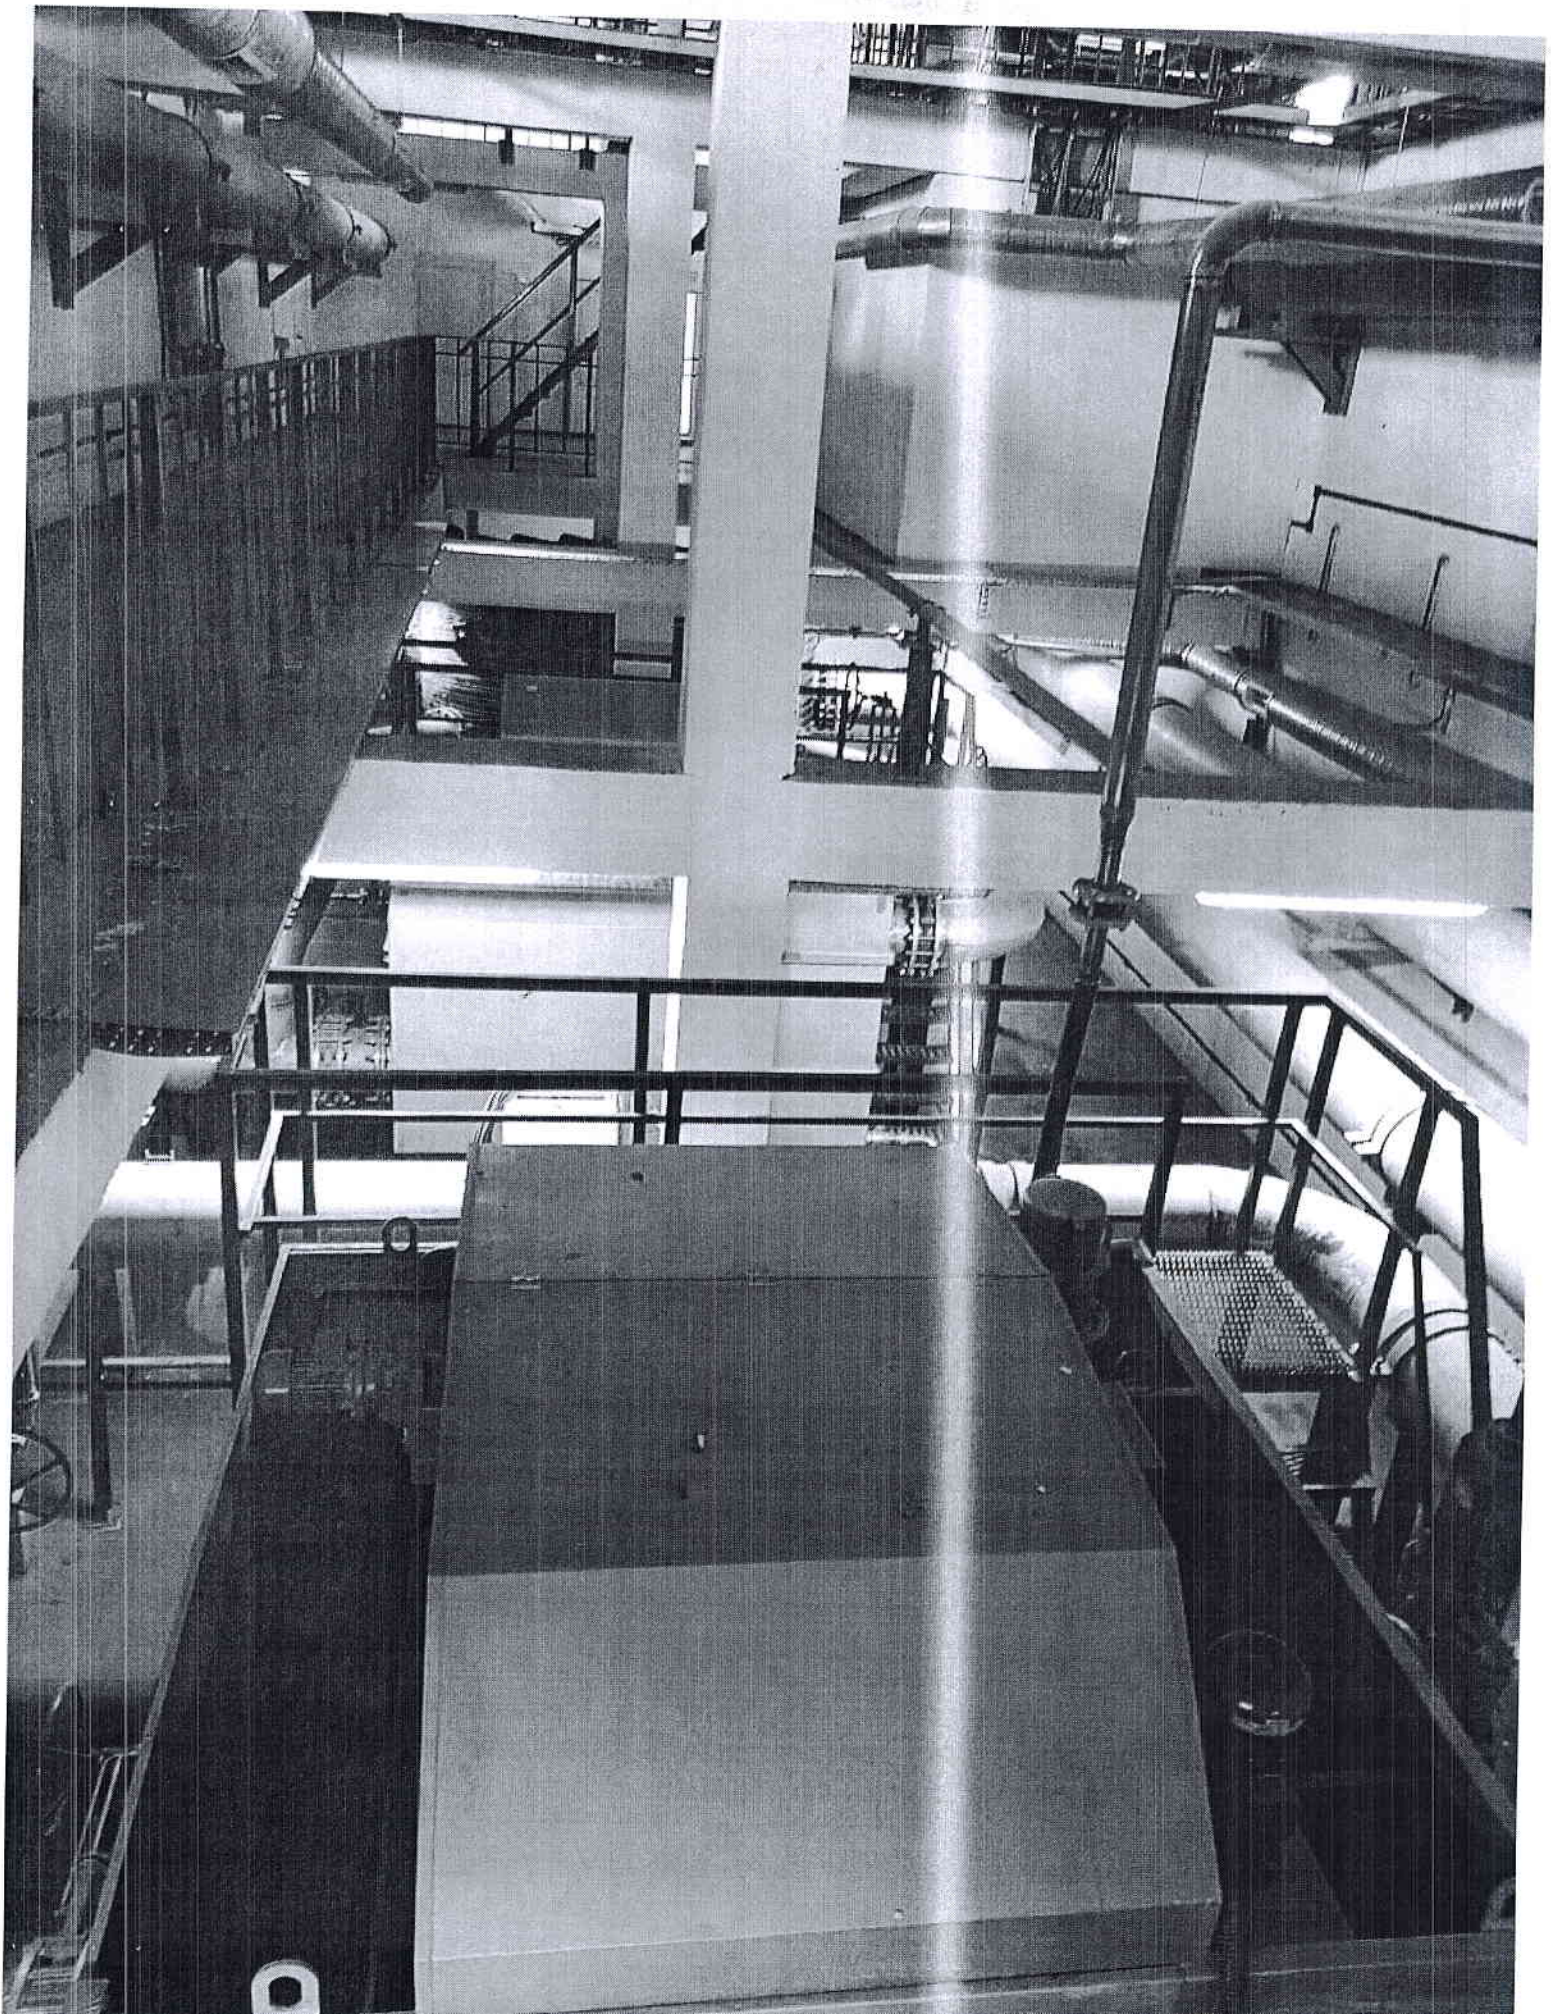


Система ультрафиолетового обеззараживания (отсутствует.)

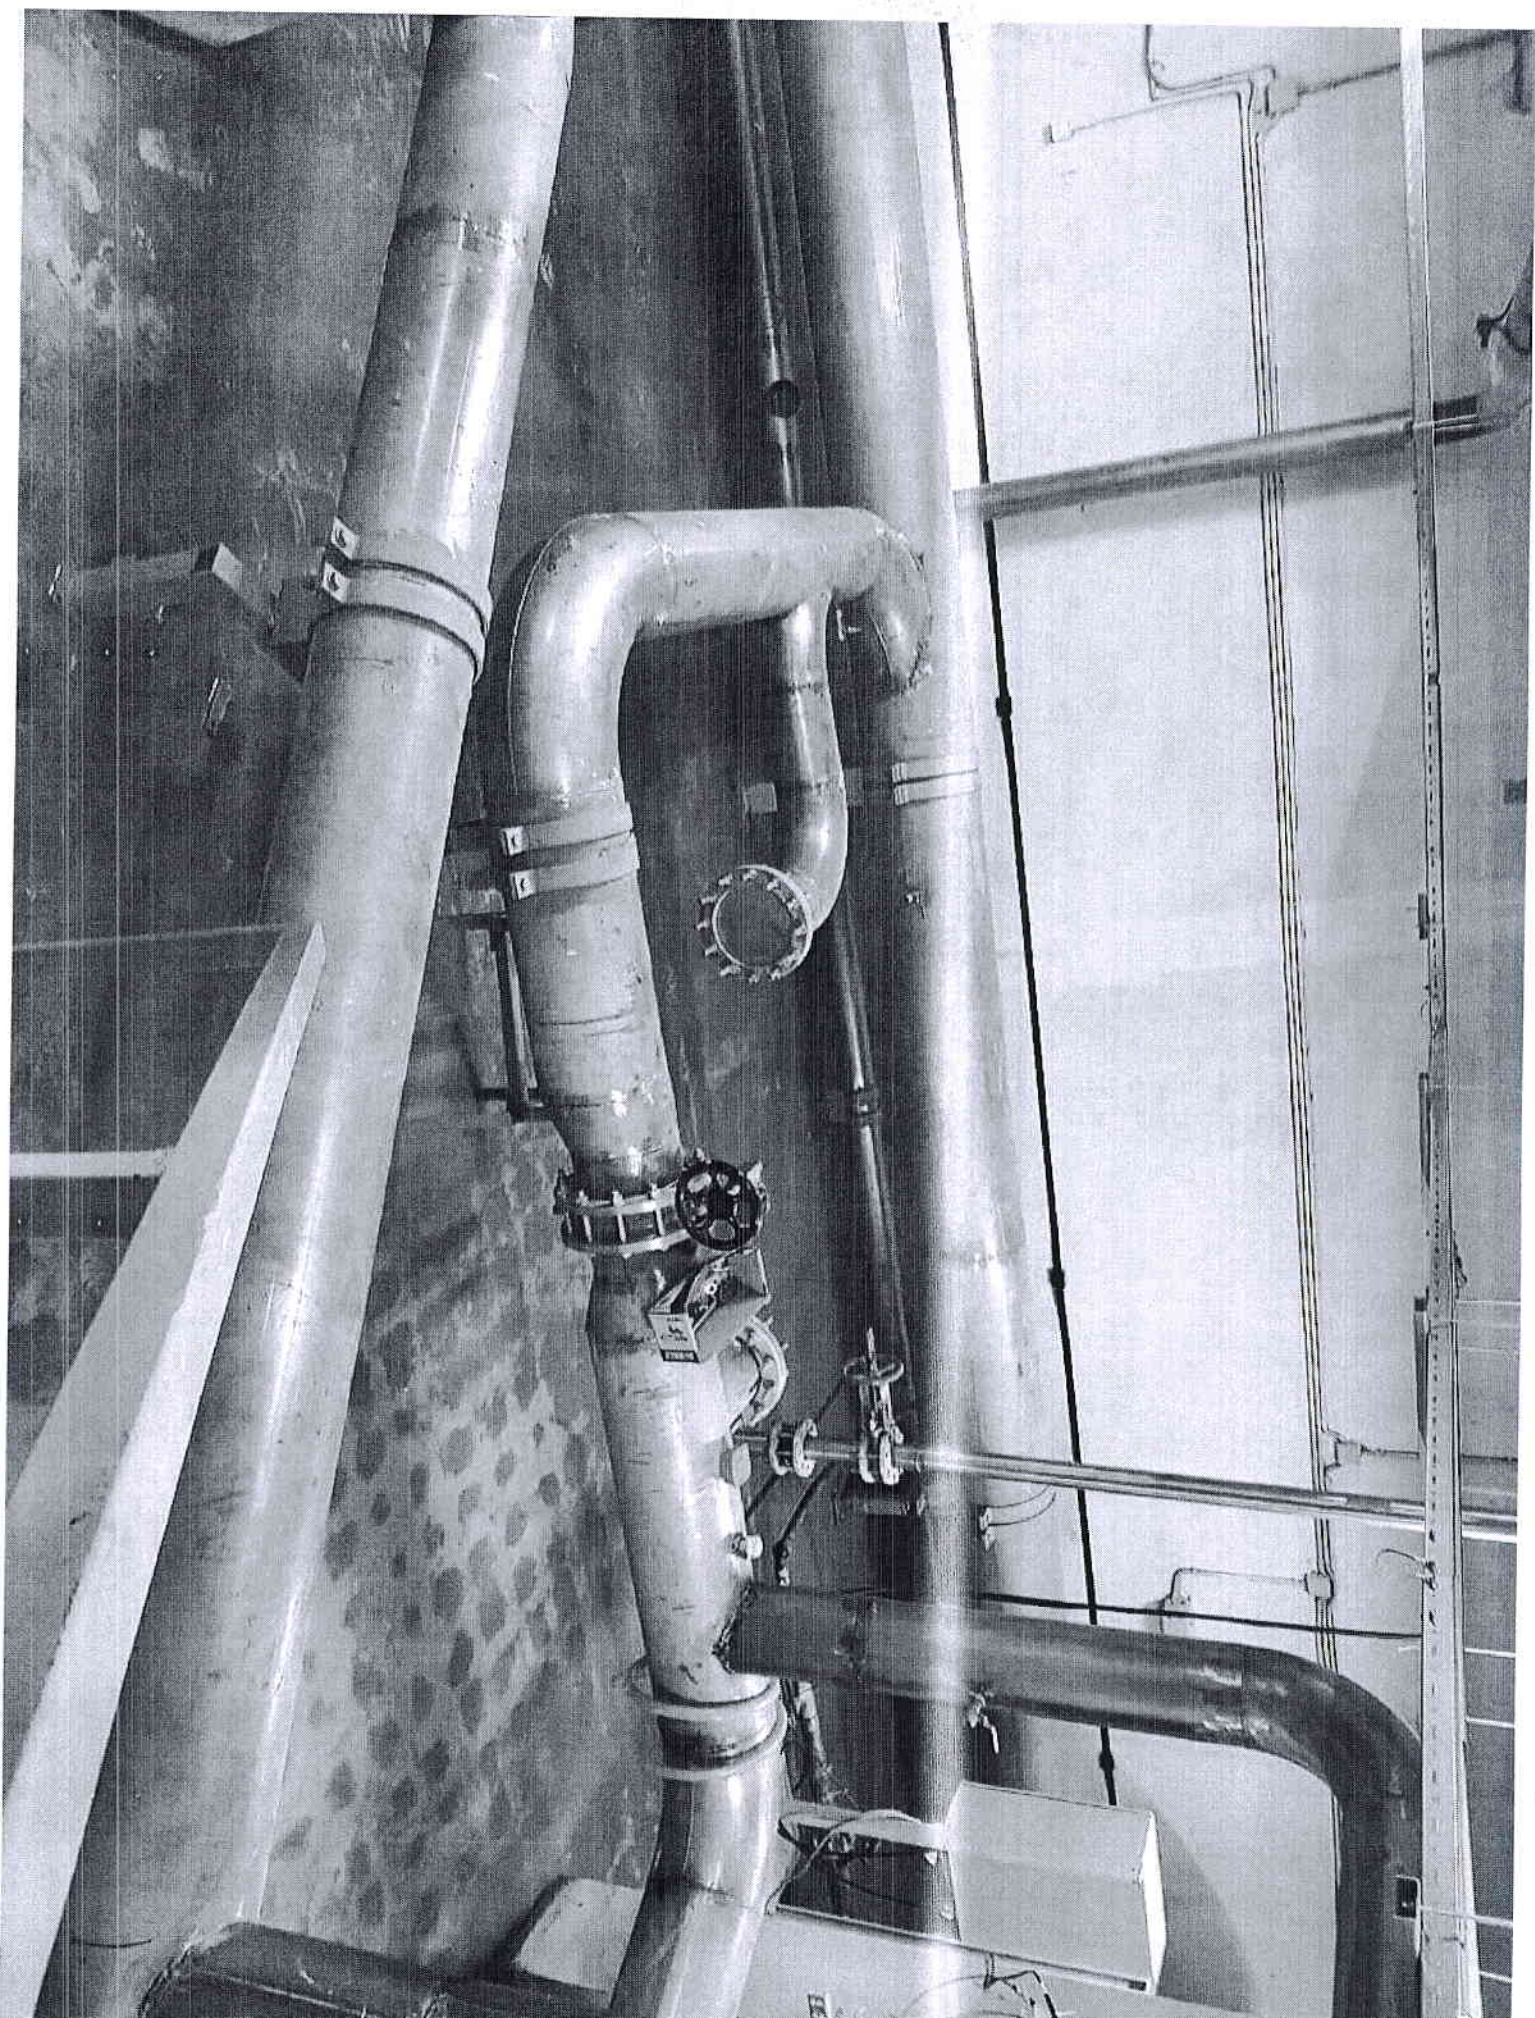


Маслостан отковки осежденной воды (отсутствуют.)

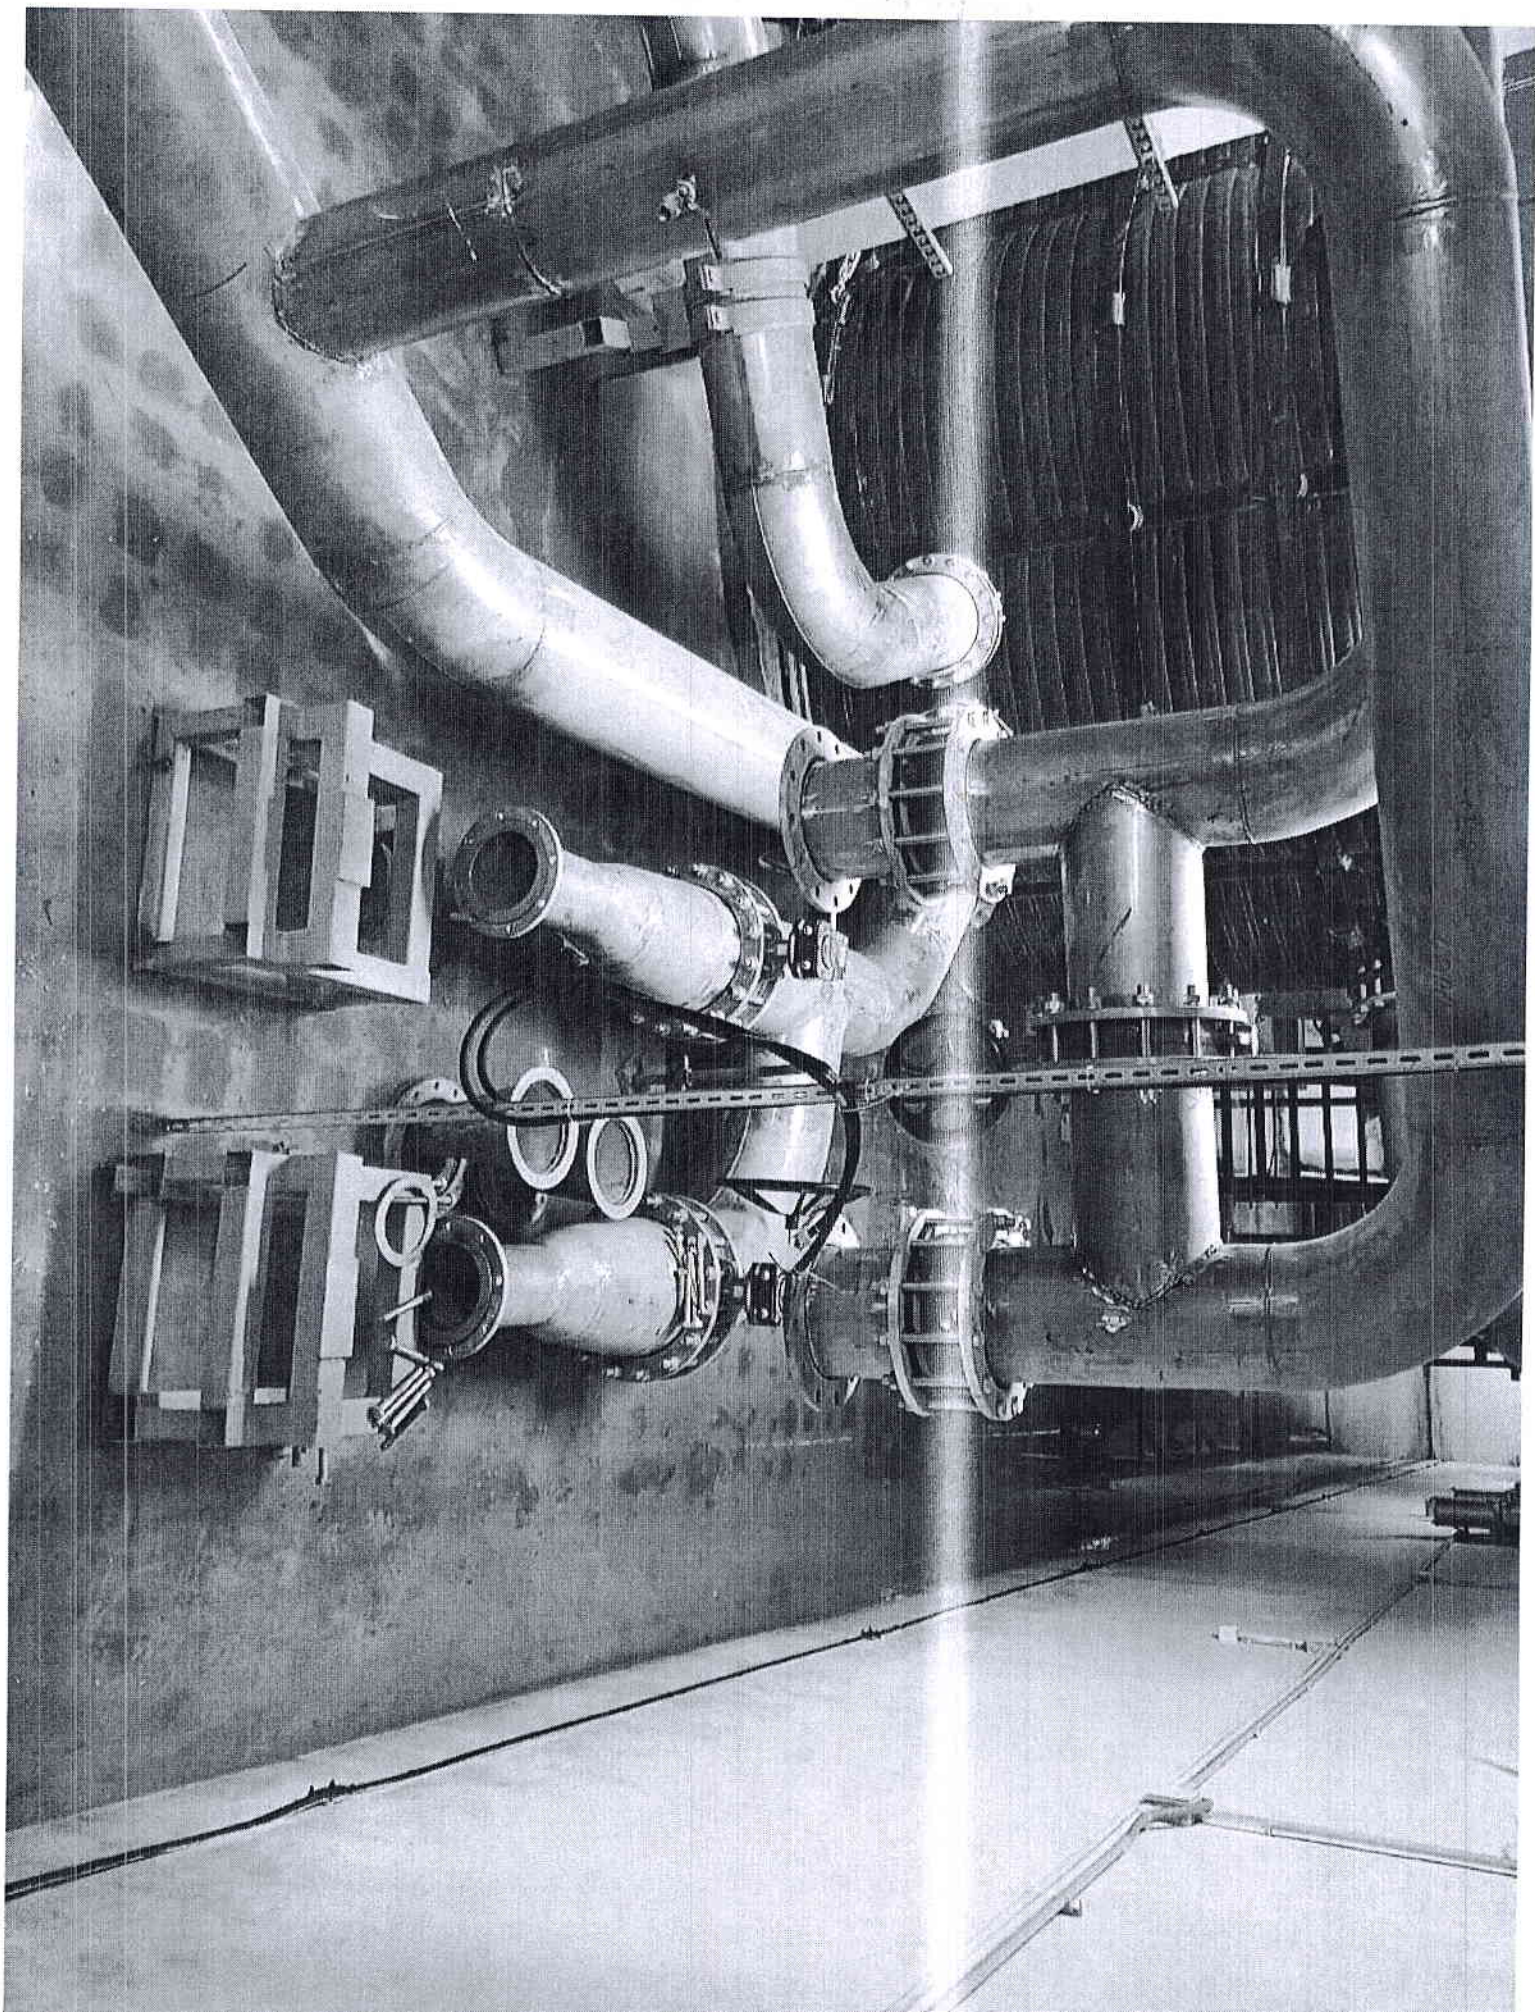


Старое огнестойкое сооружение. сборное железобетонное в работе

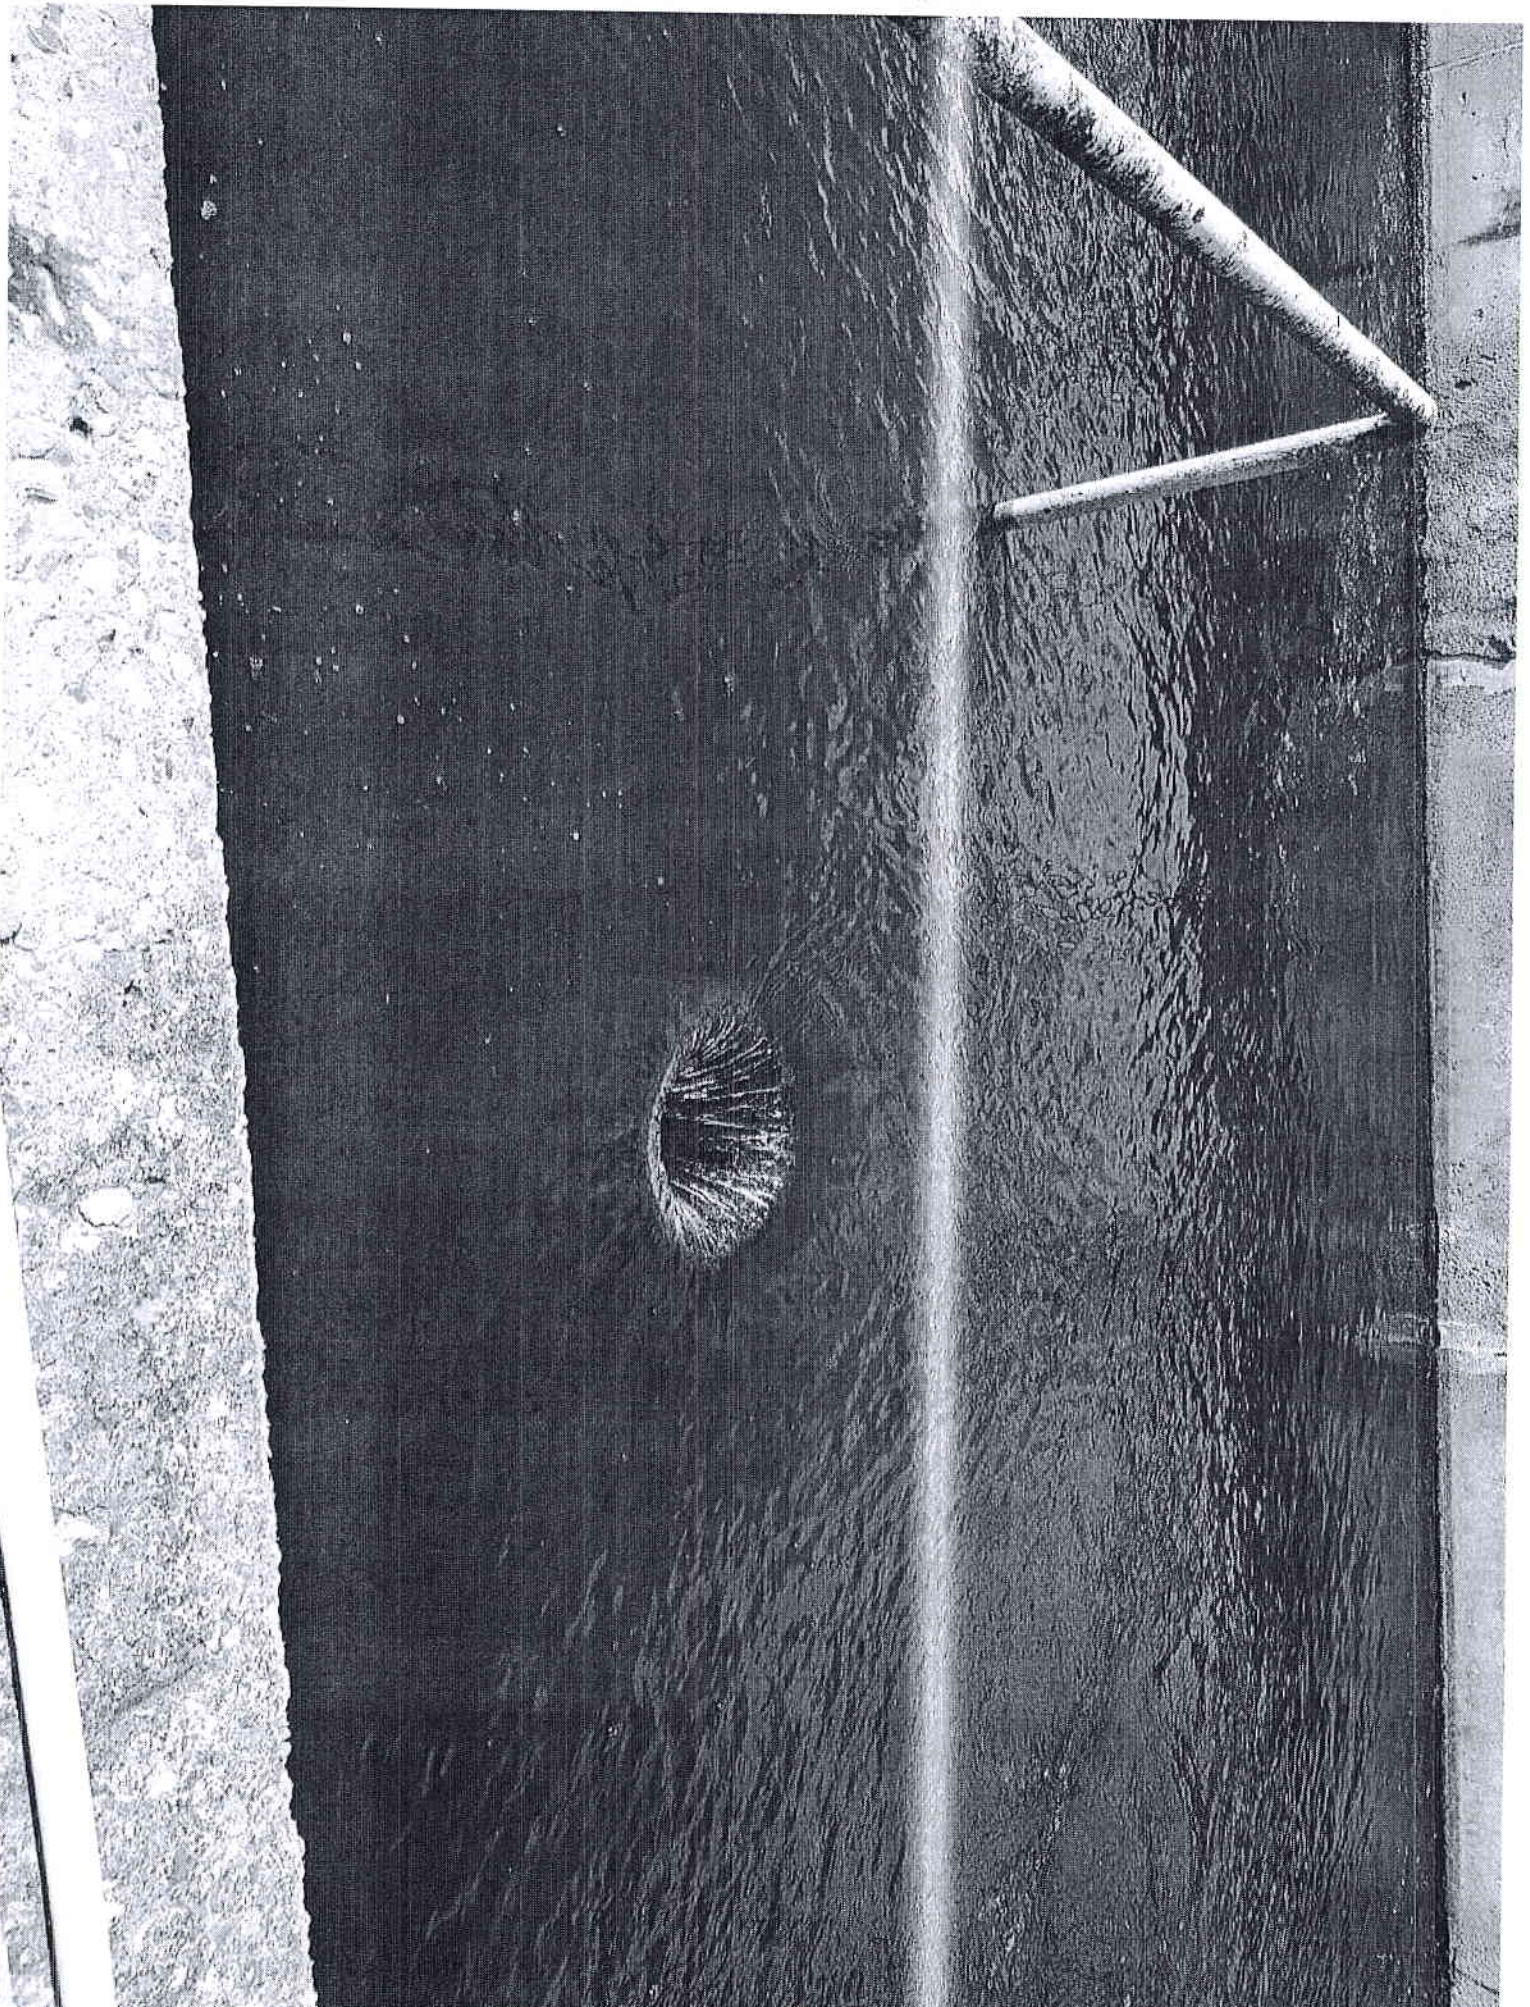


Старые очистные сооружения - в работе

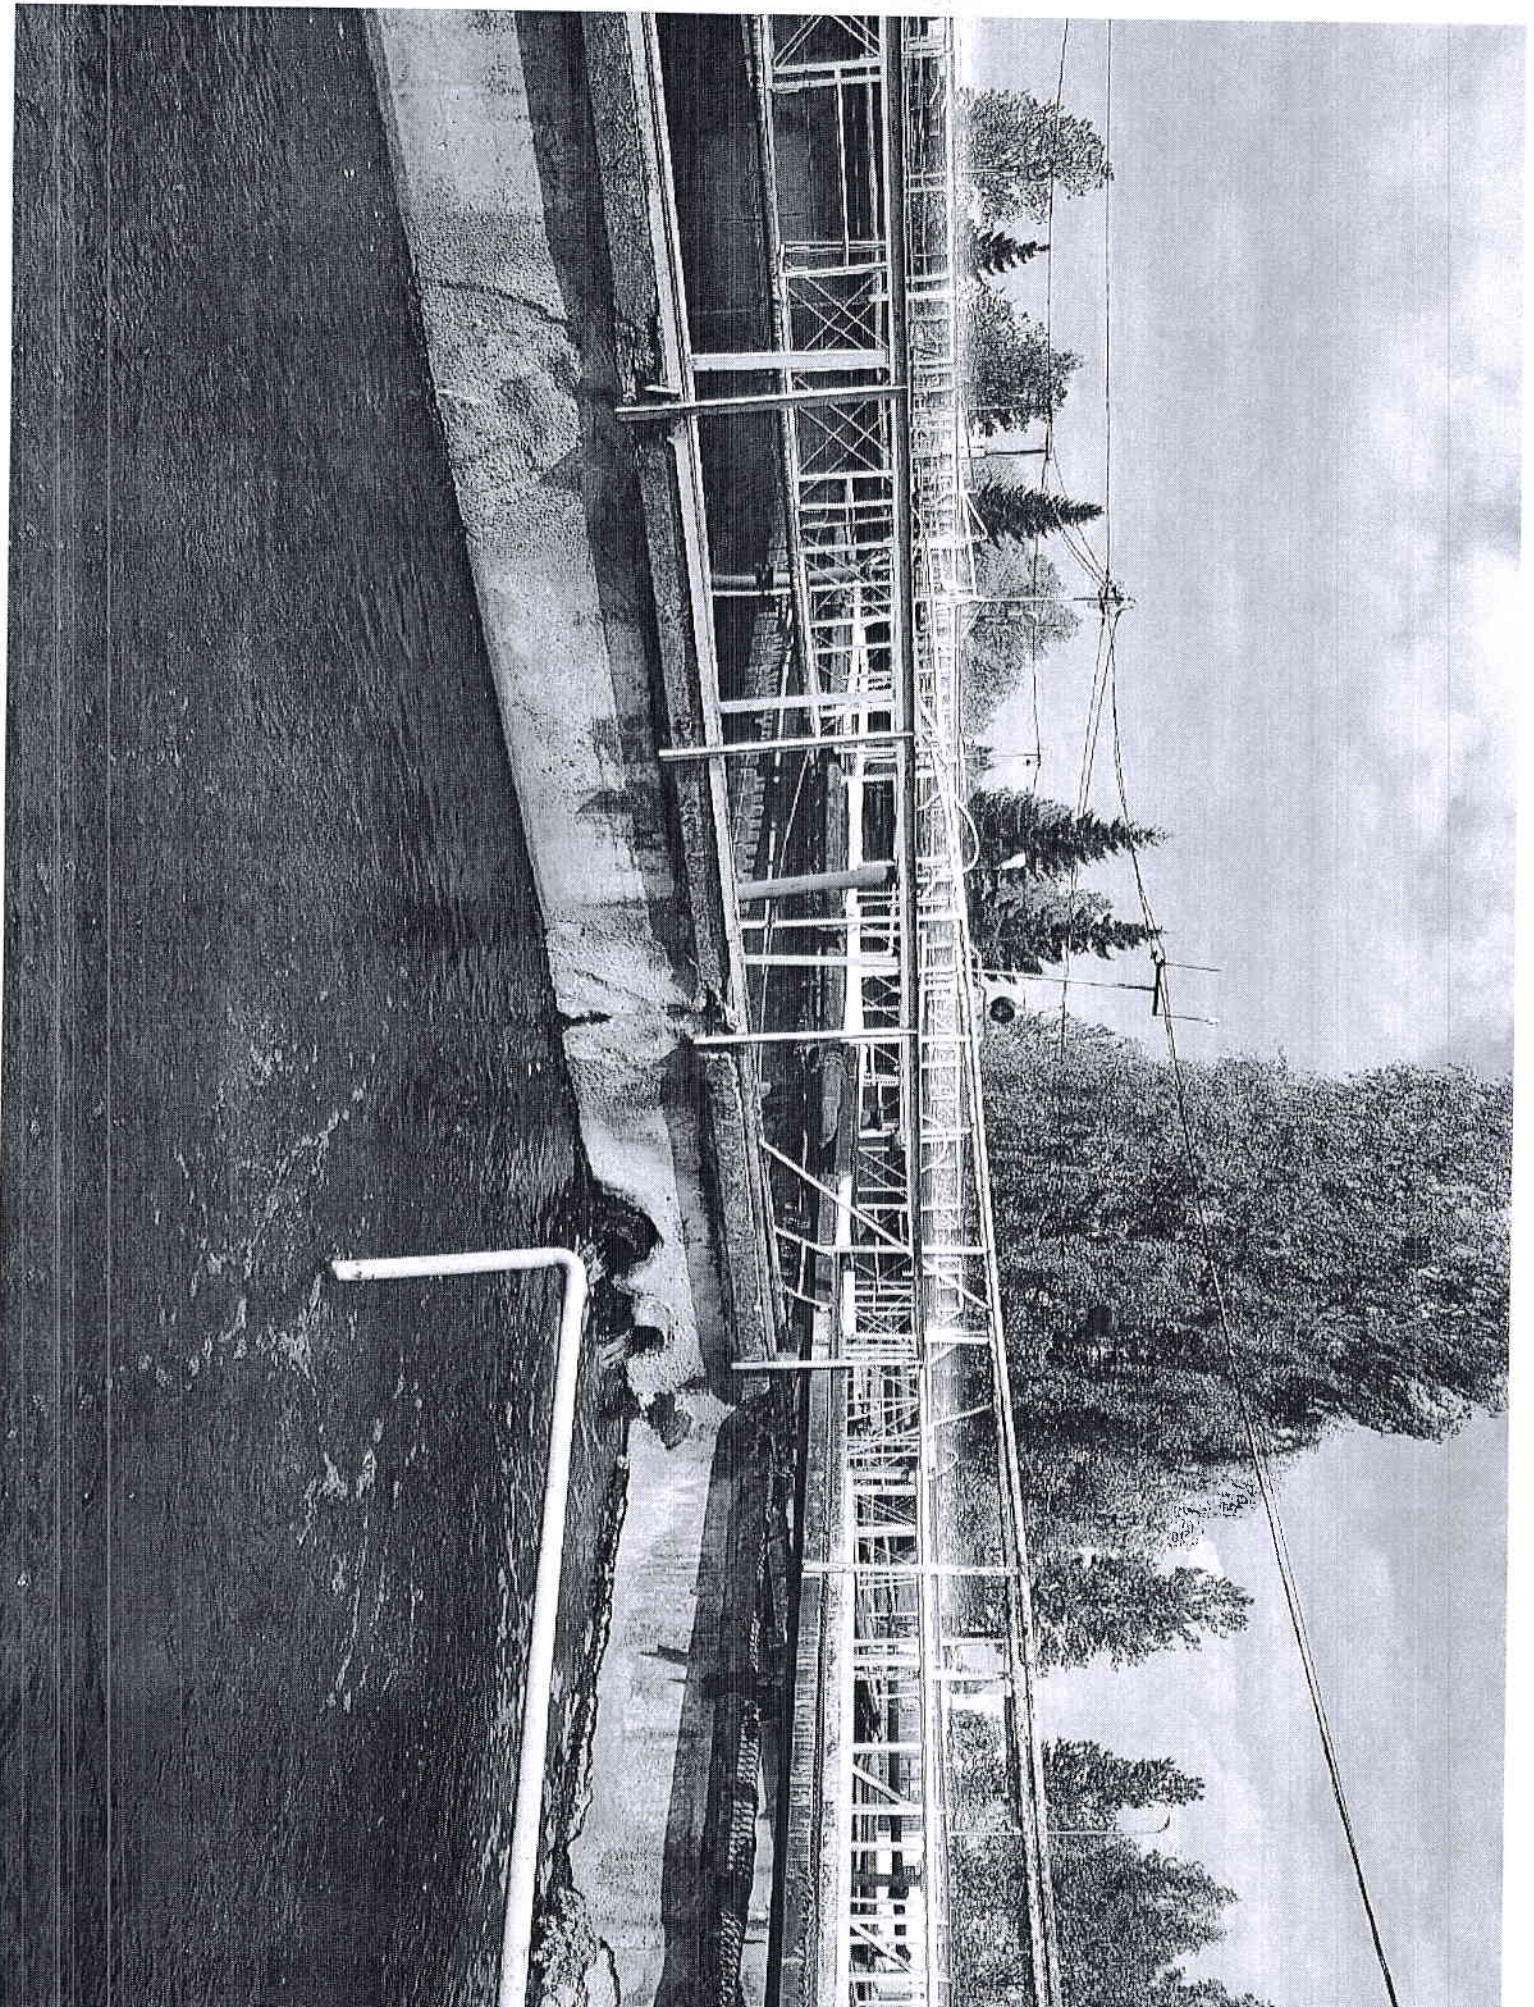


Старый осветительный сооружение в роднике

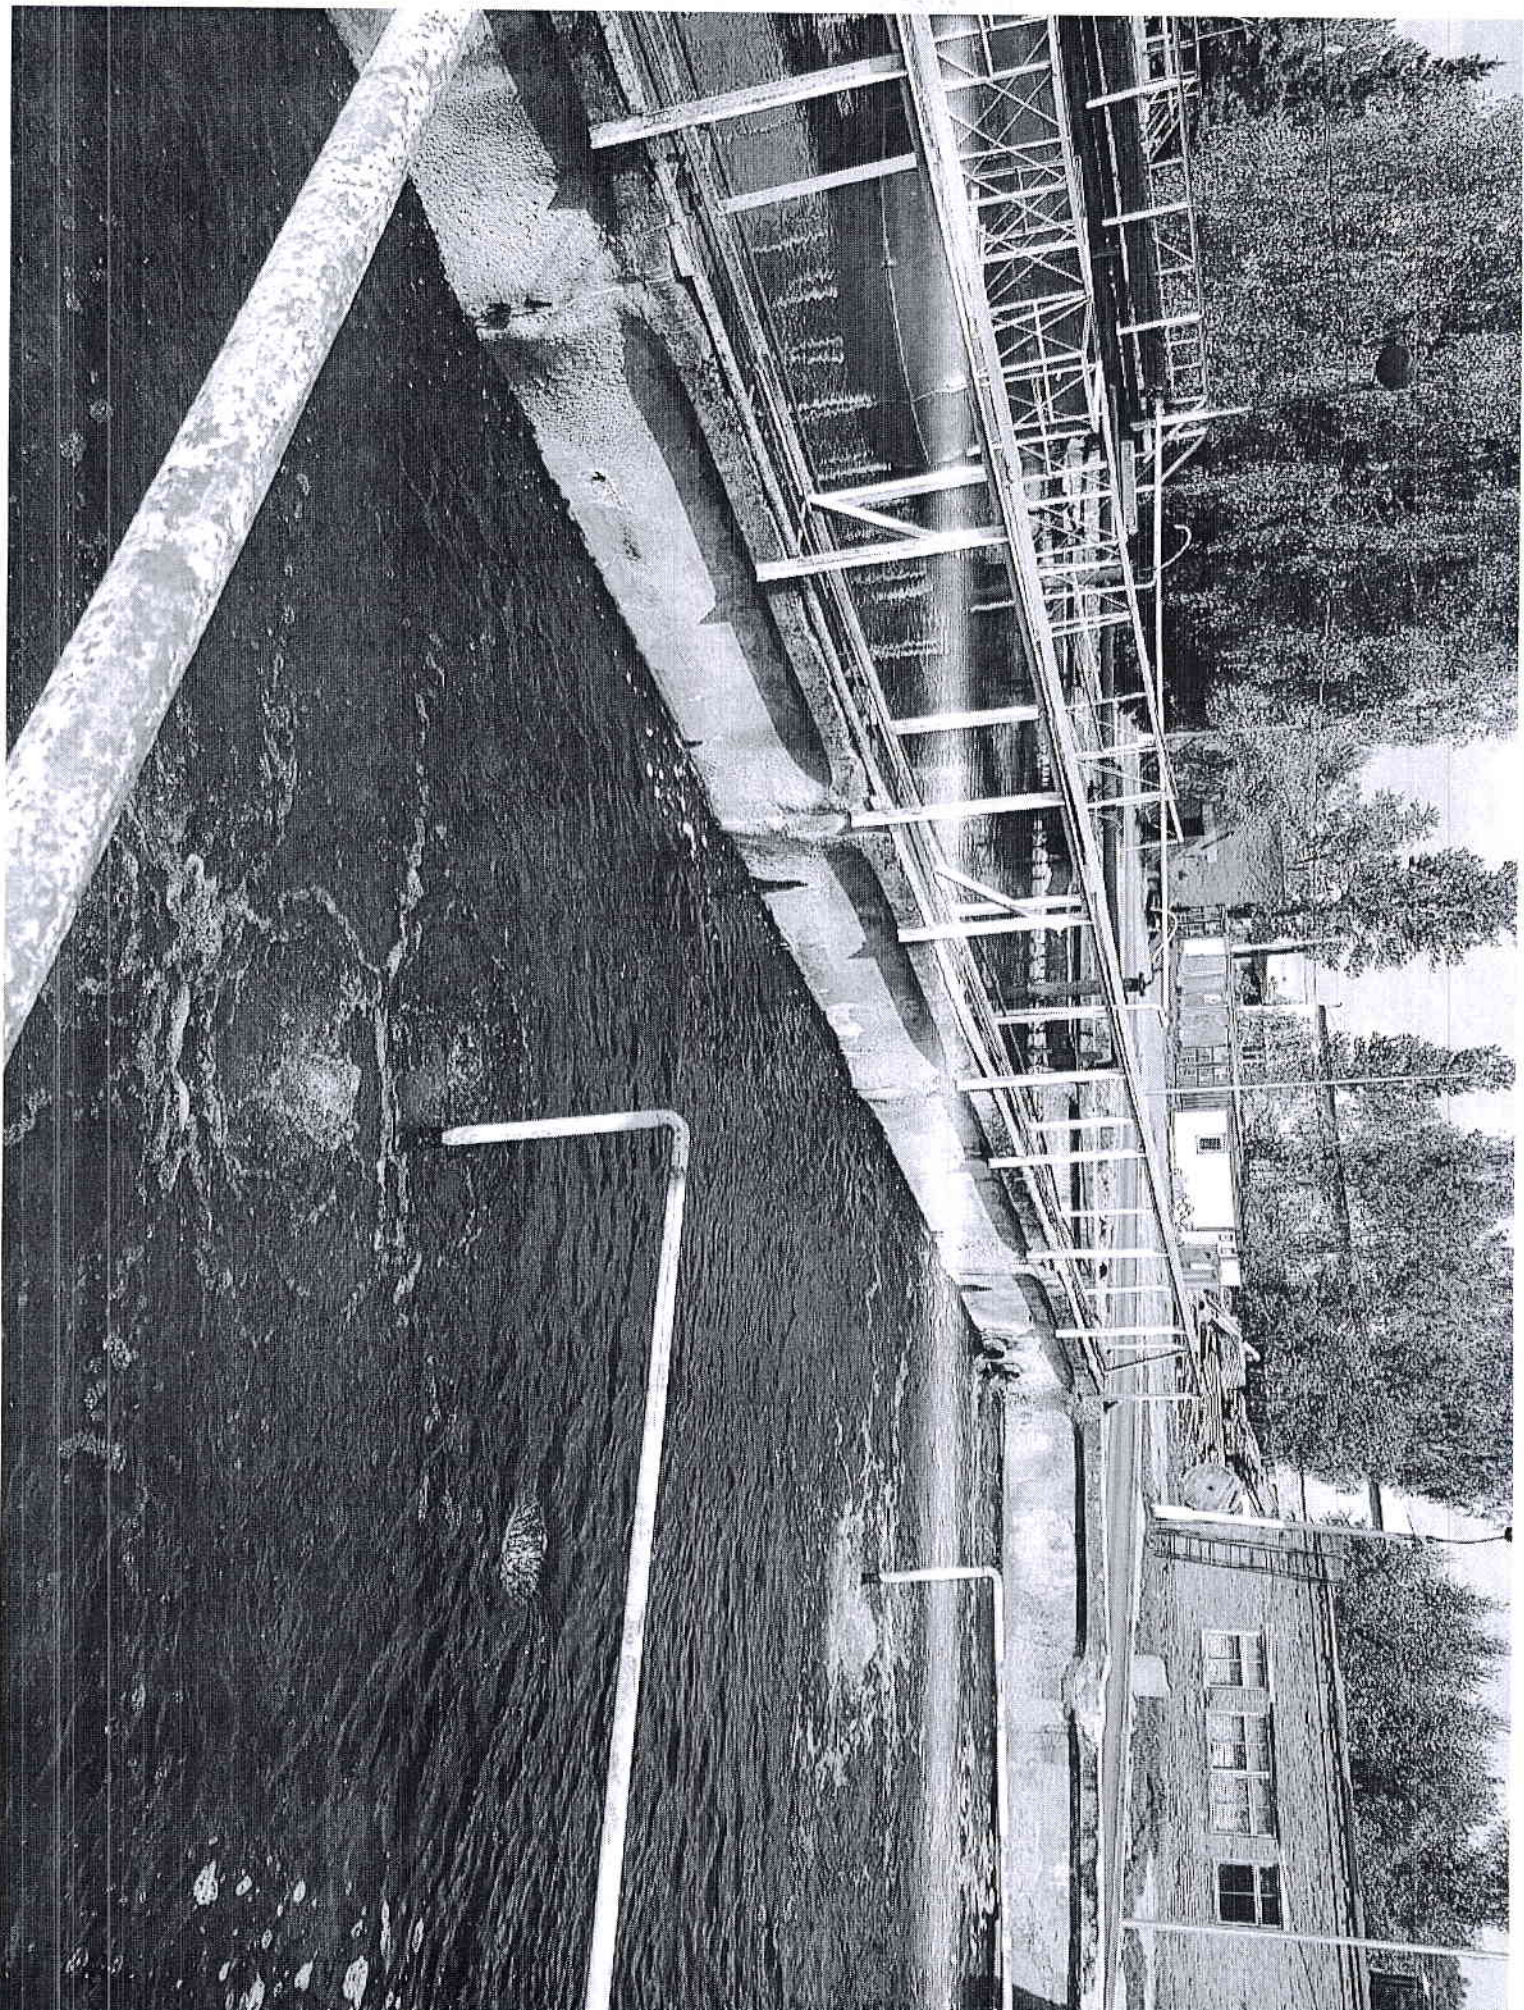

6. Очистные сооружения в работе

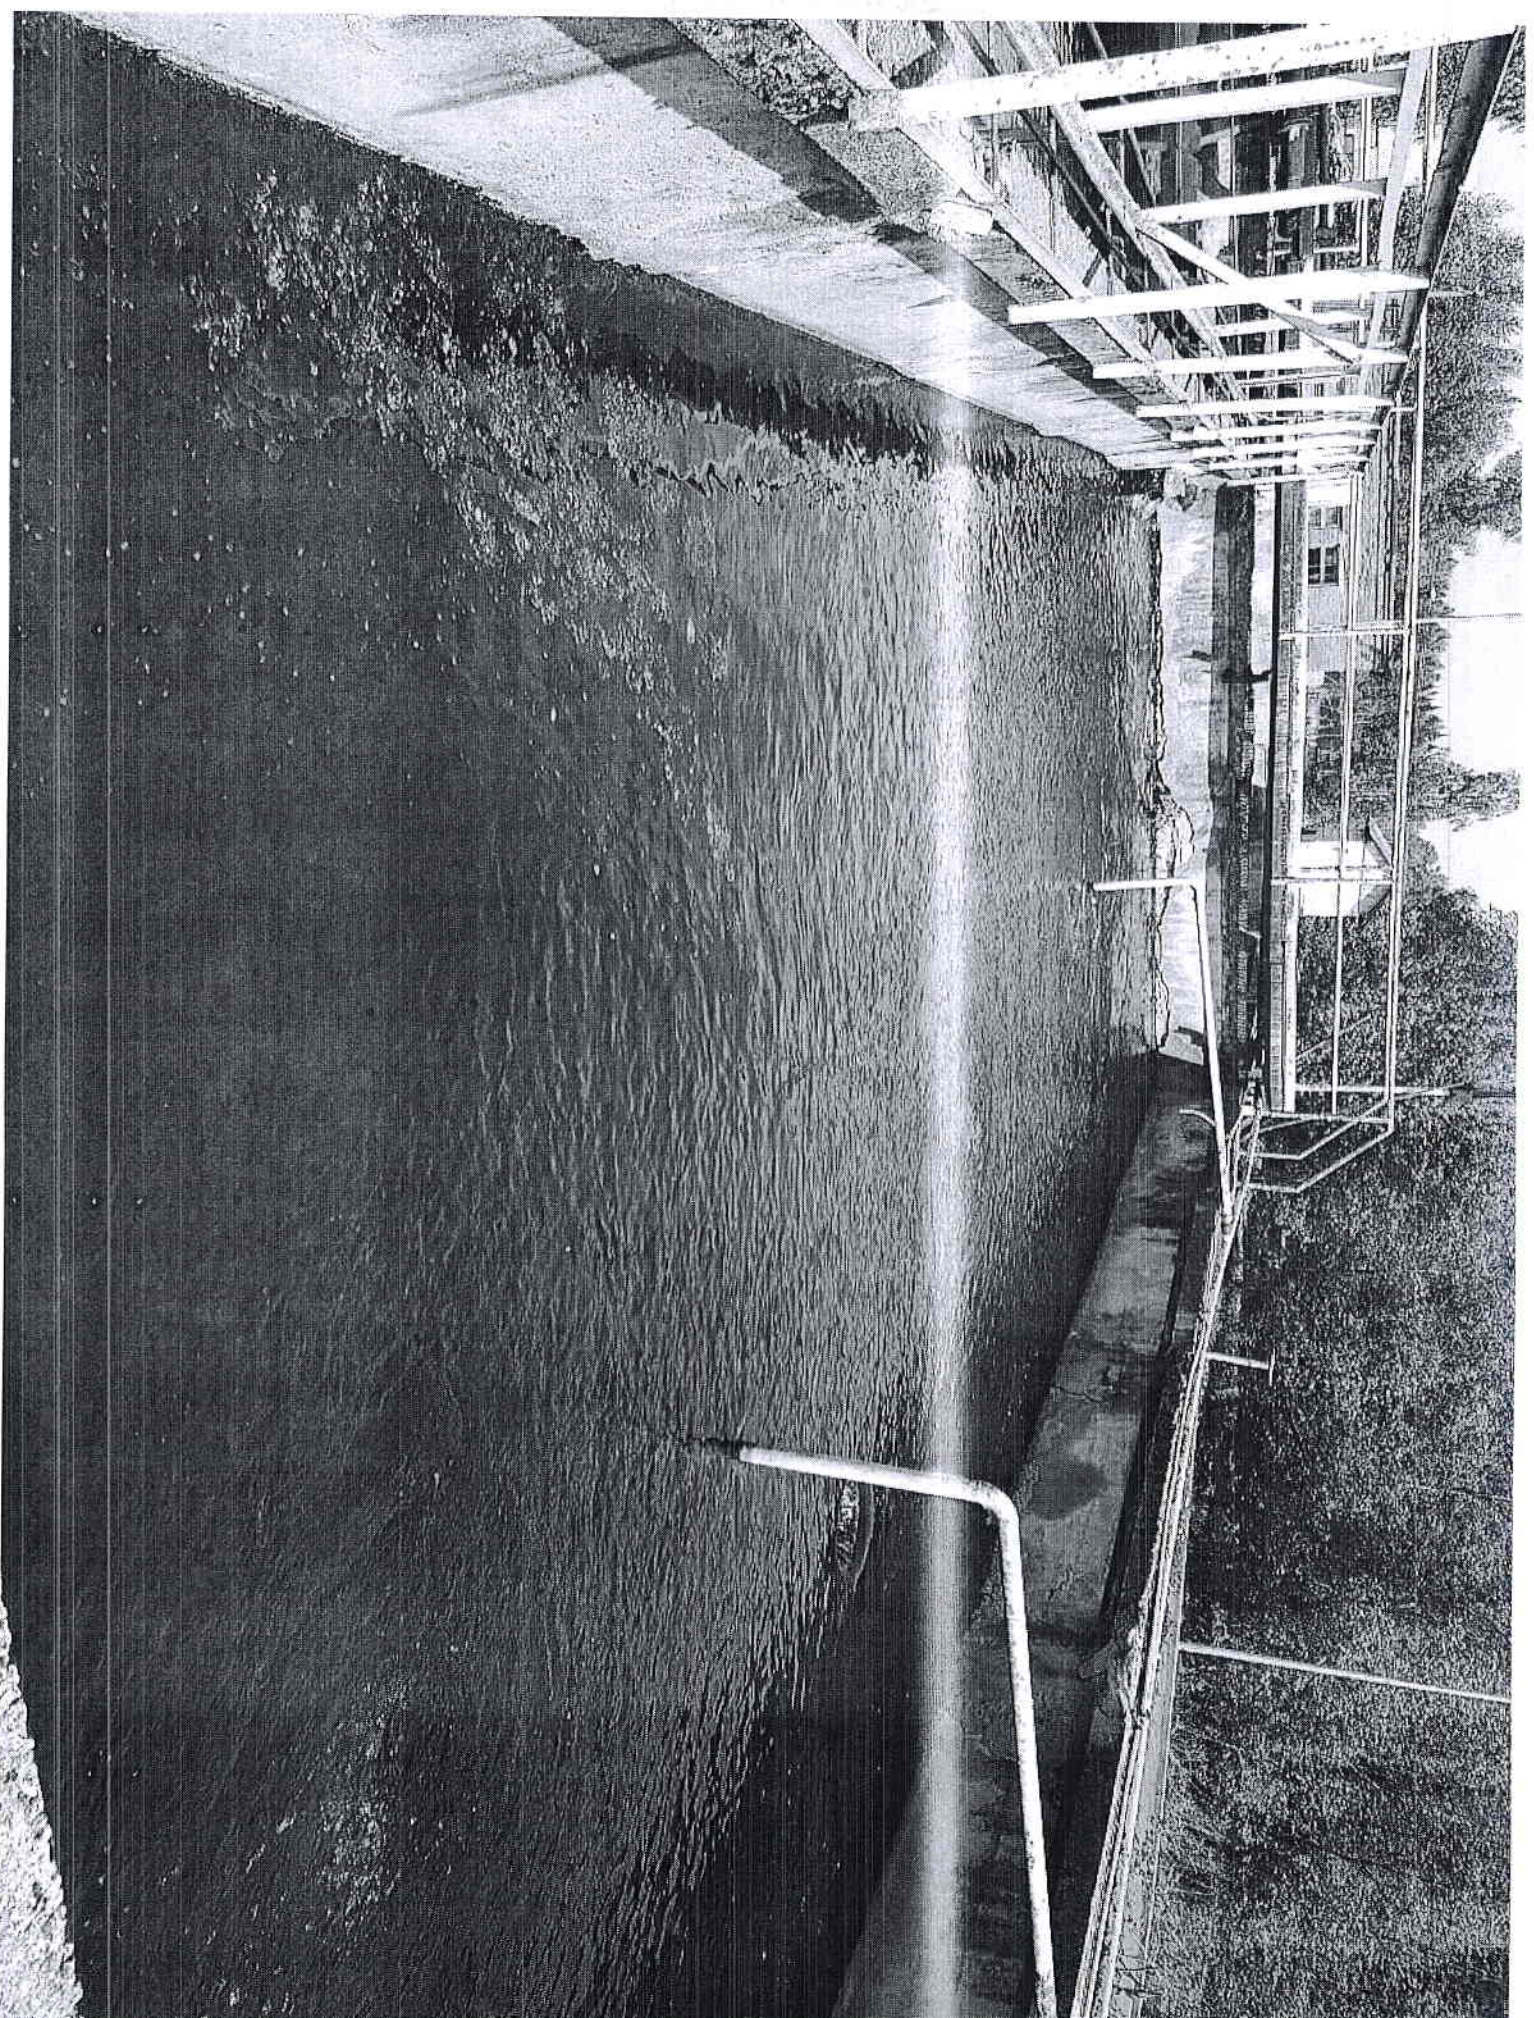


Старые осветительные сооружения - в работе

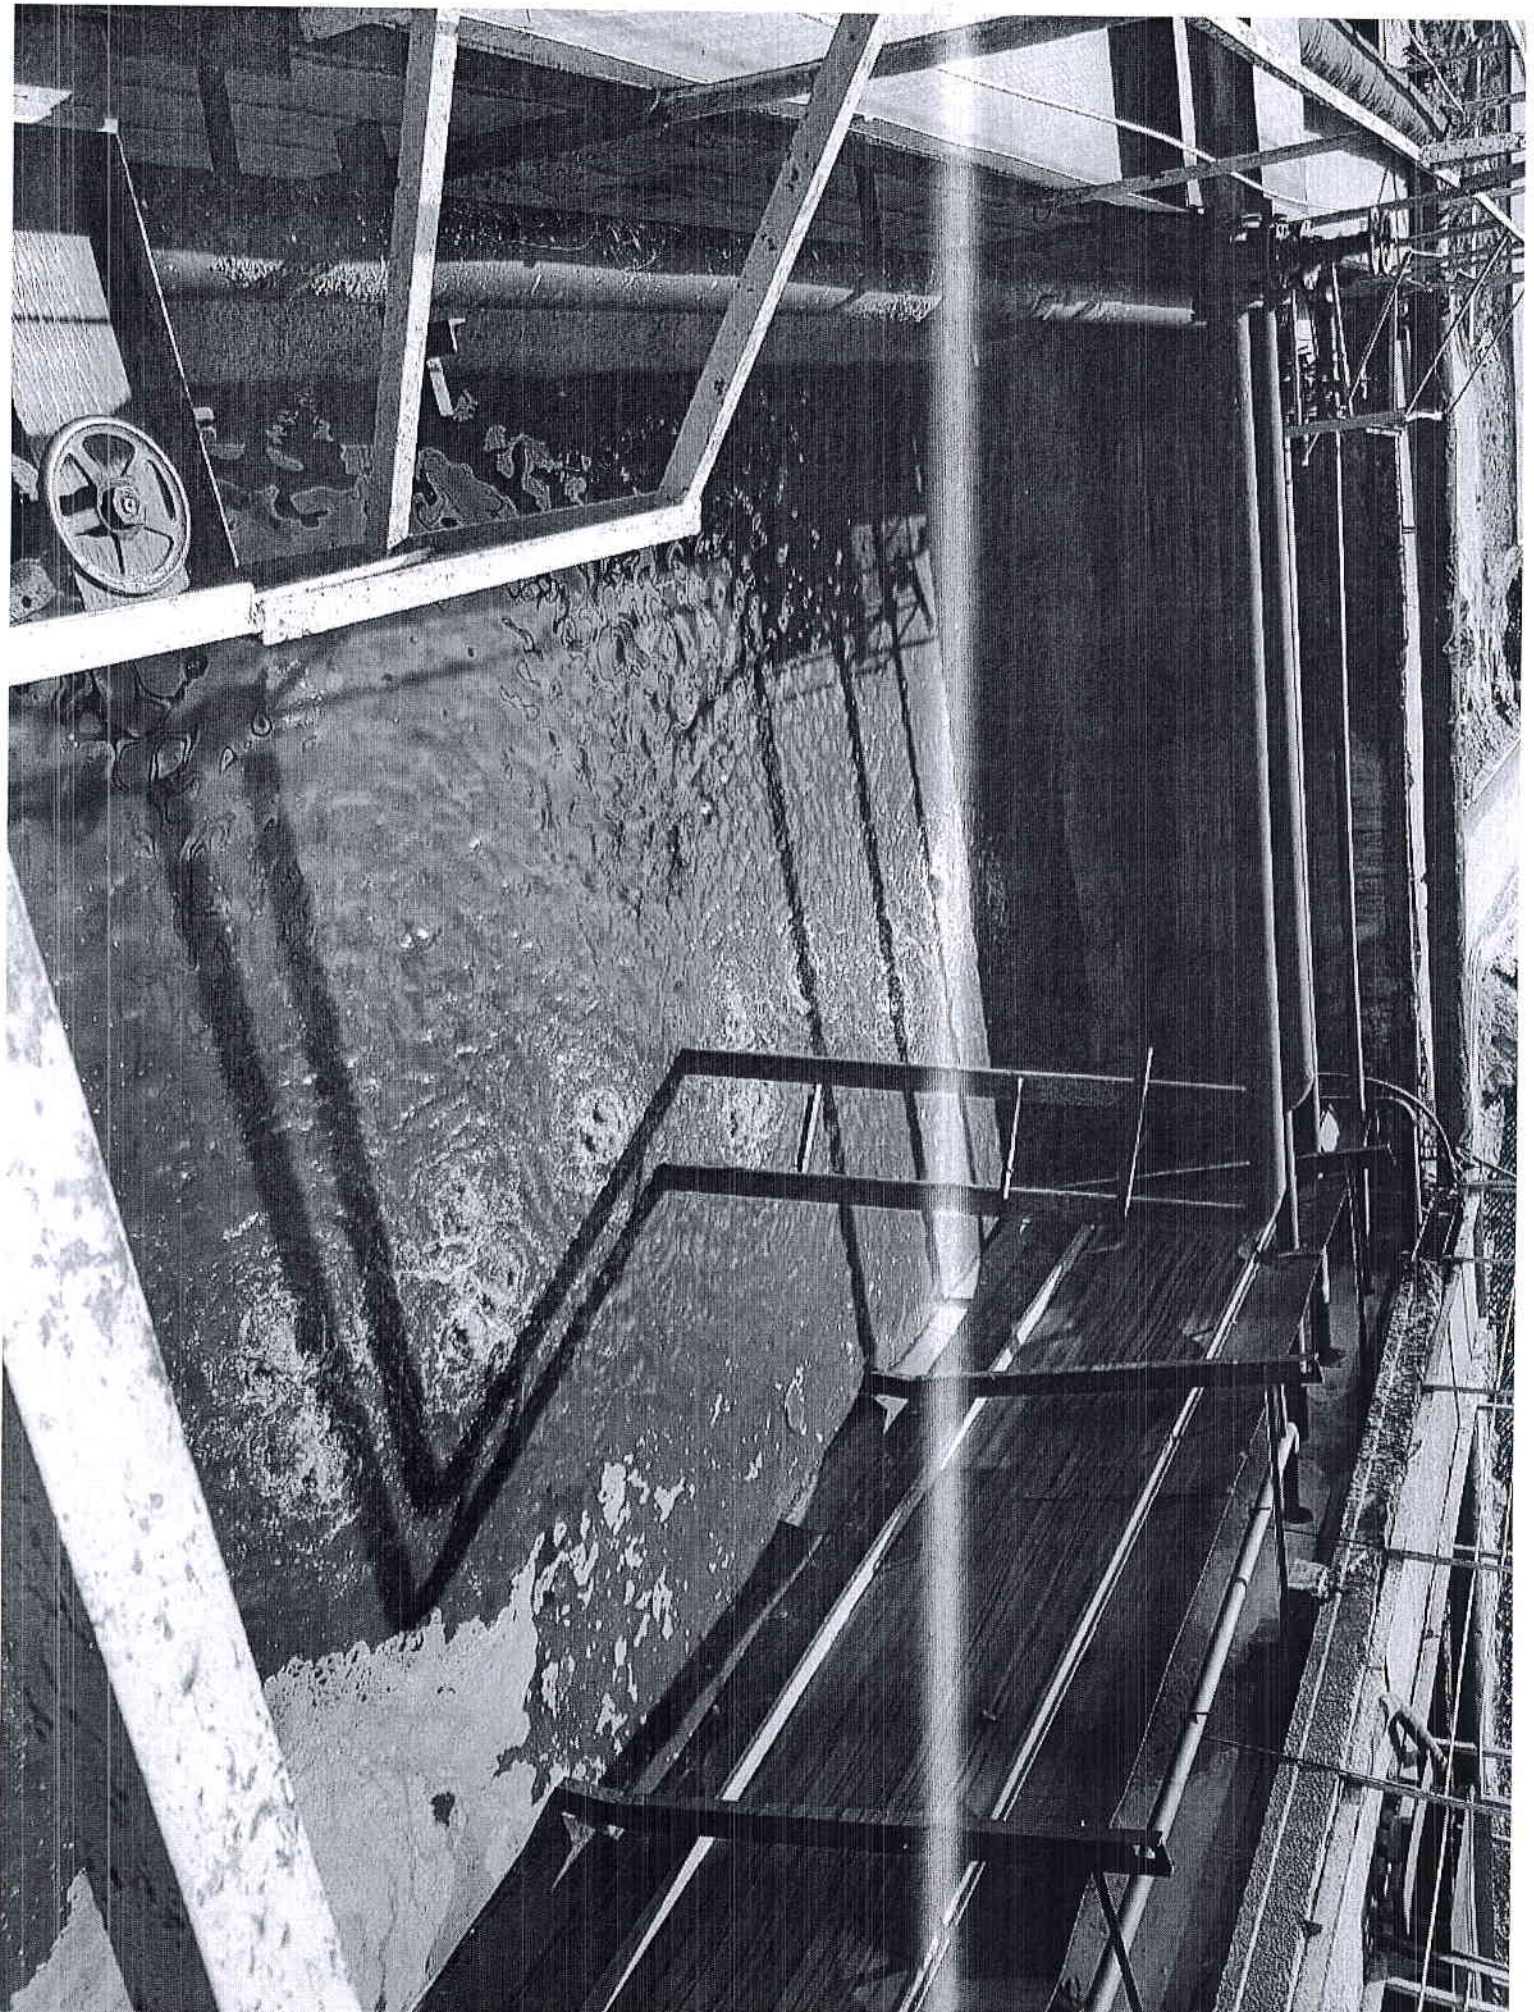


Старые осветительные сооружения в работе



Старые огнетные сооружения в работе

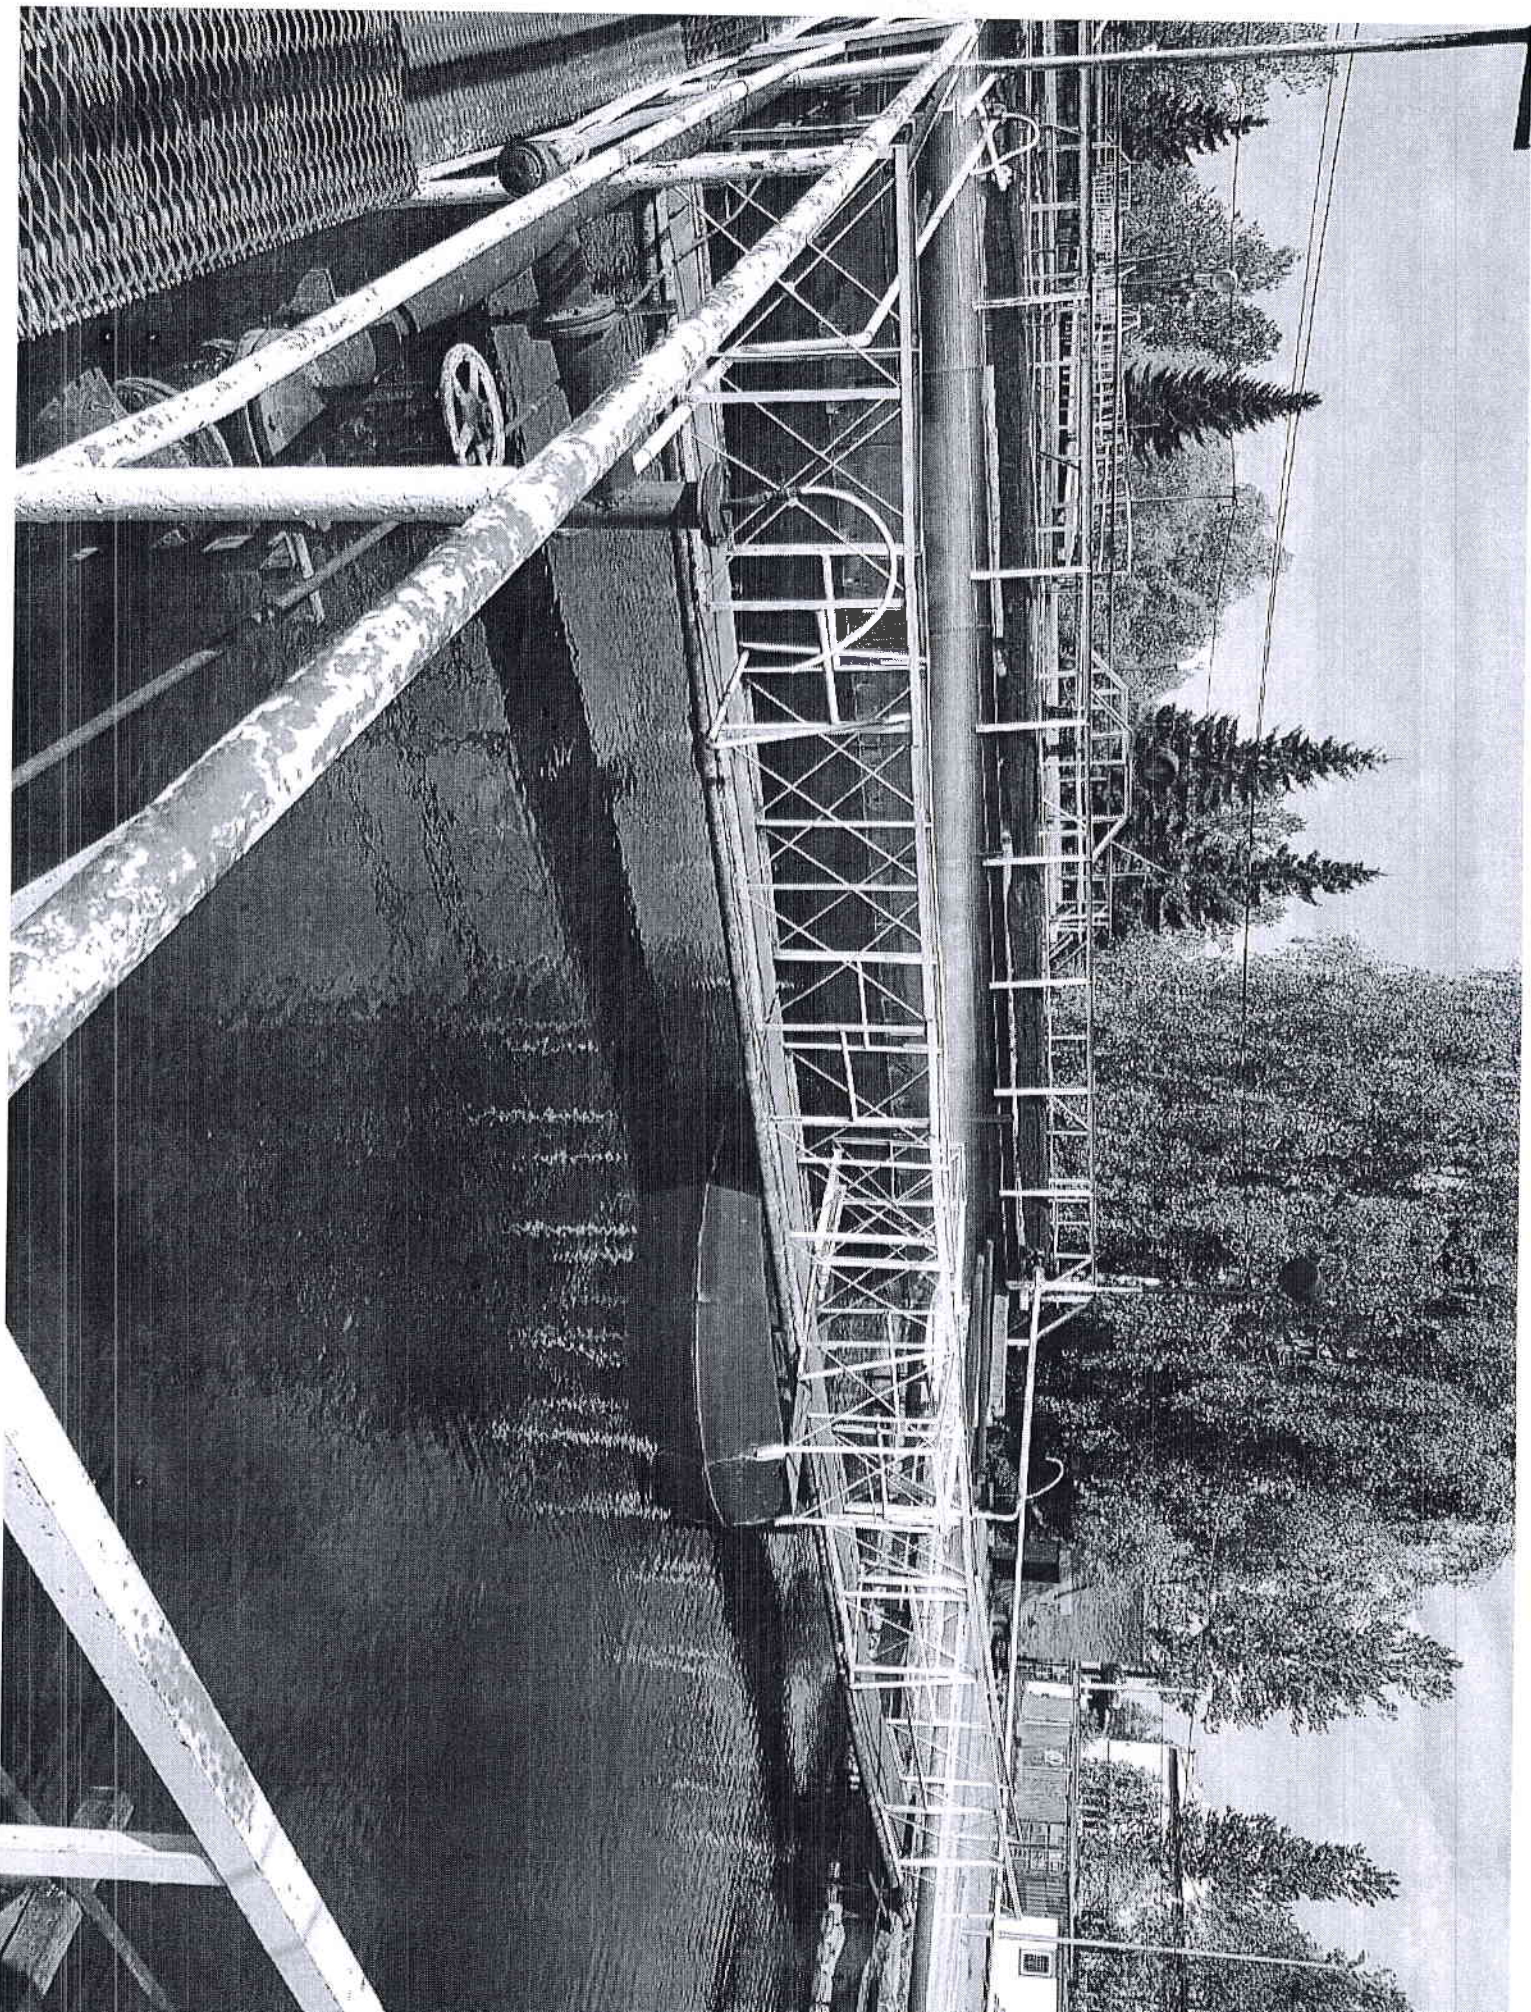


старые осветительные сооружения в работе

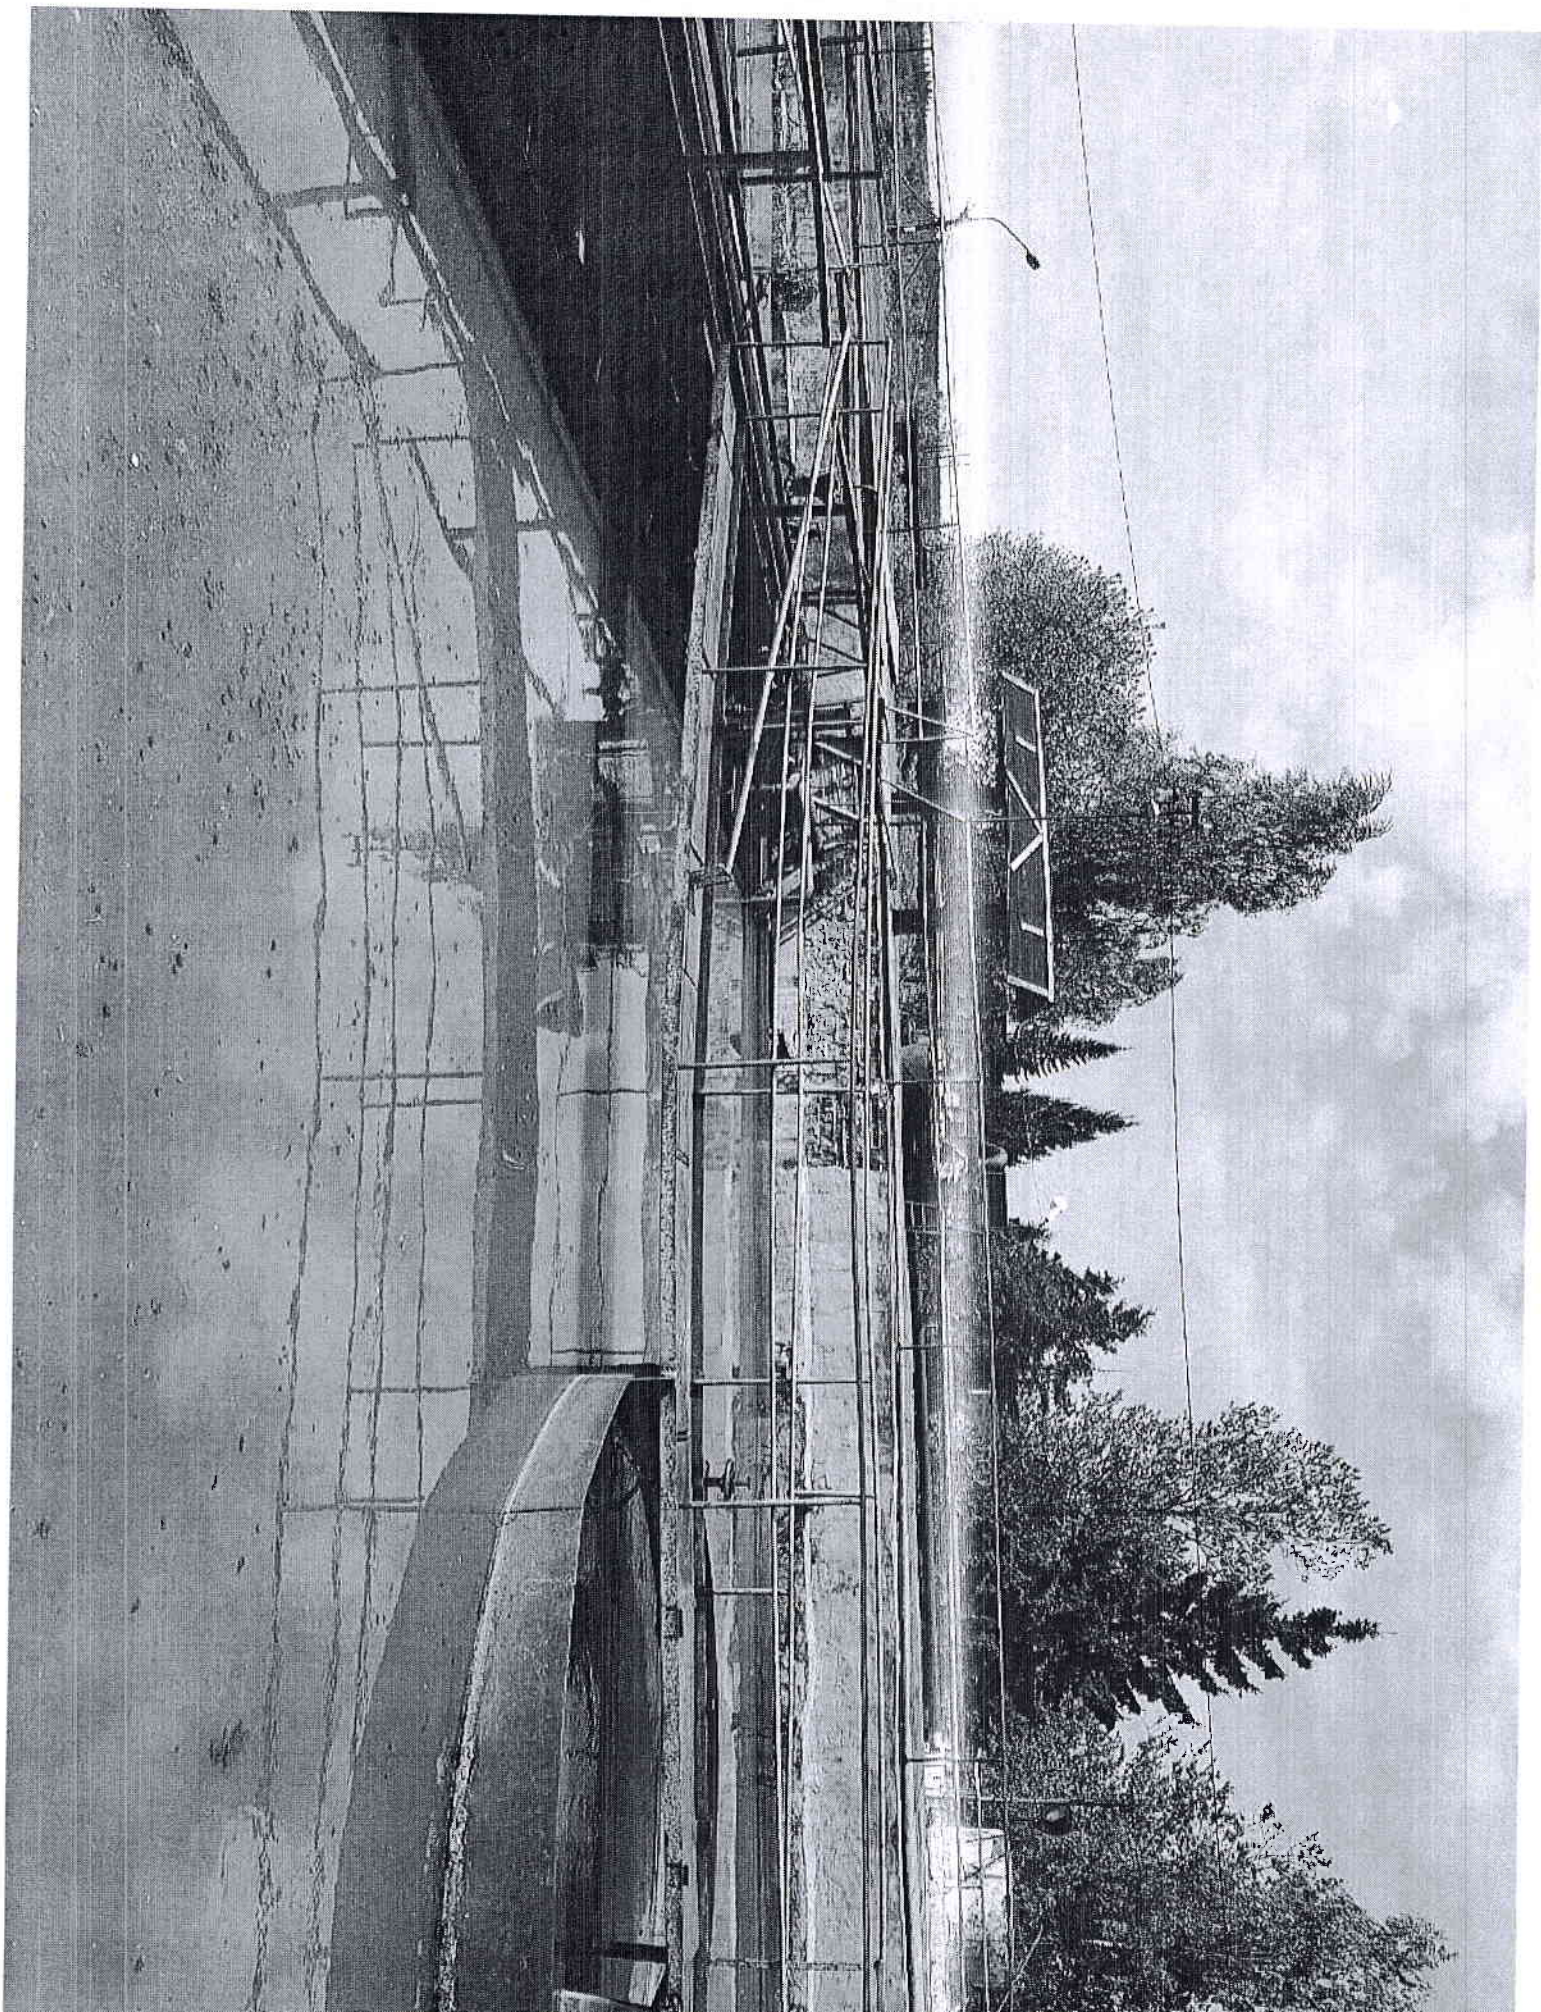

Старое охладное сооружение



Старое осветное сооружение в работе

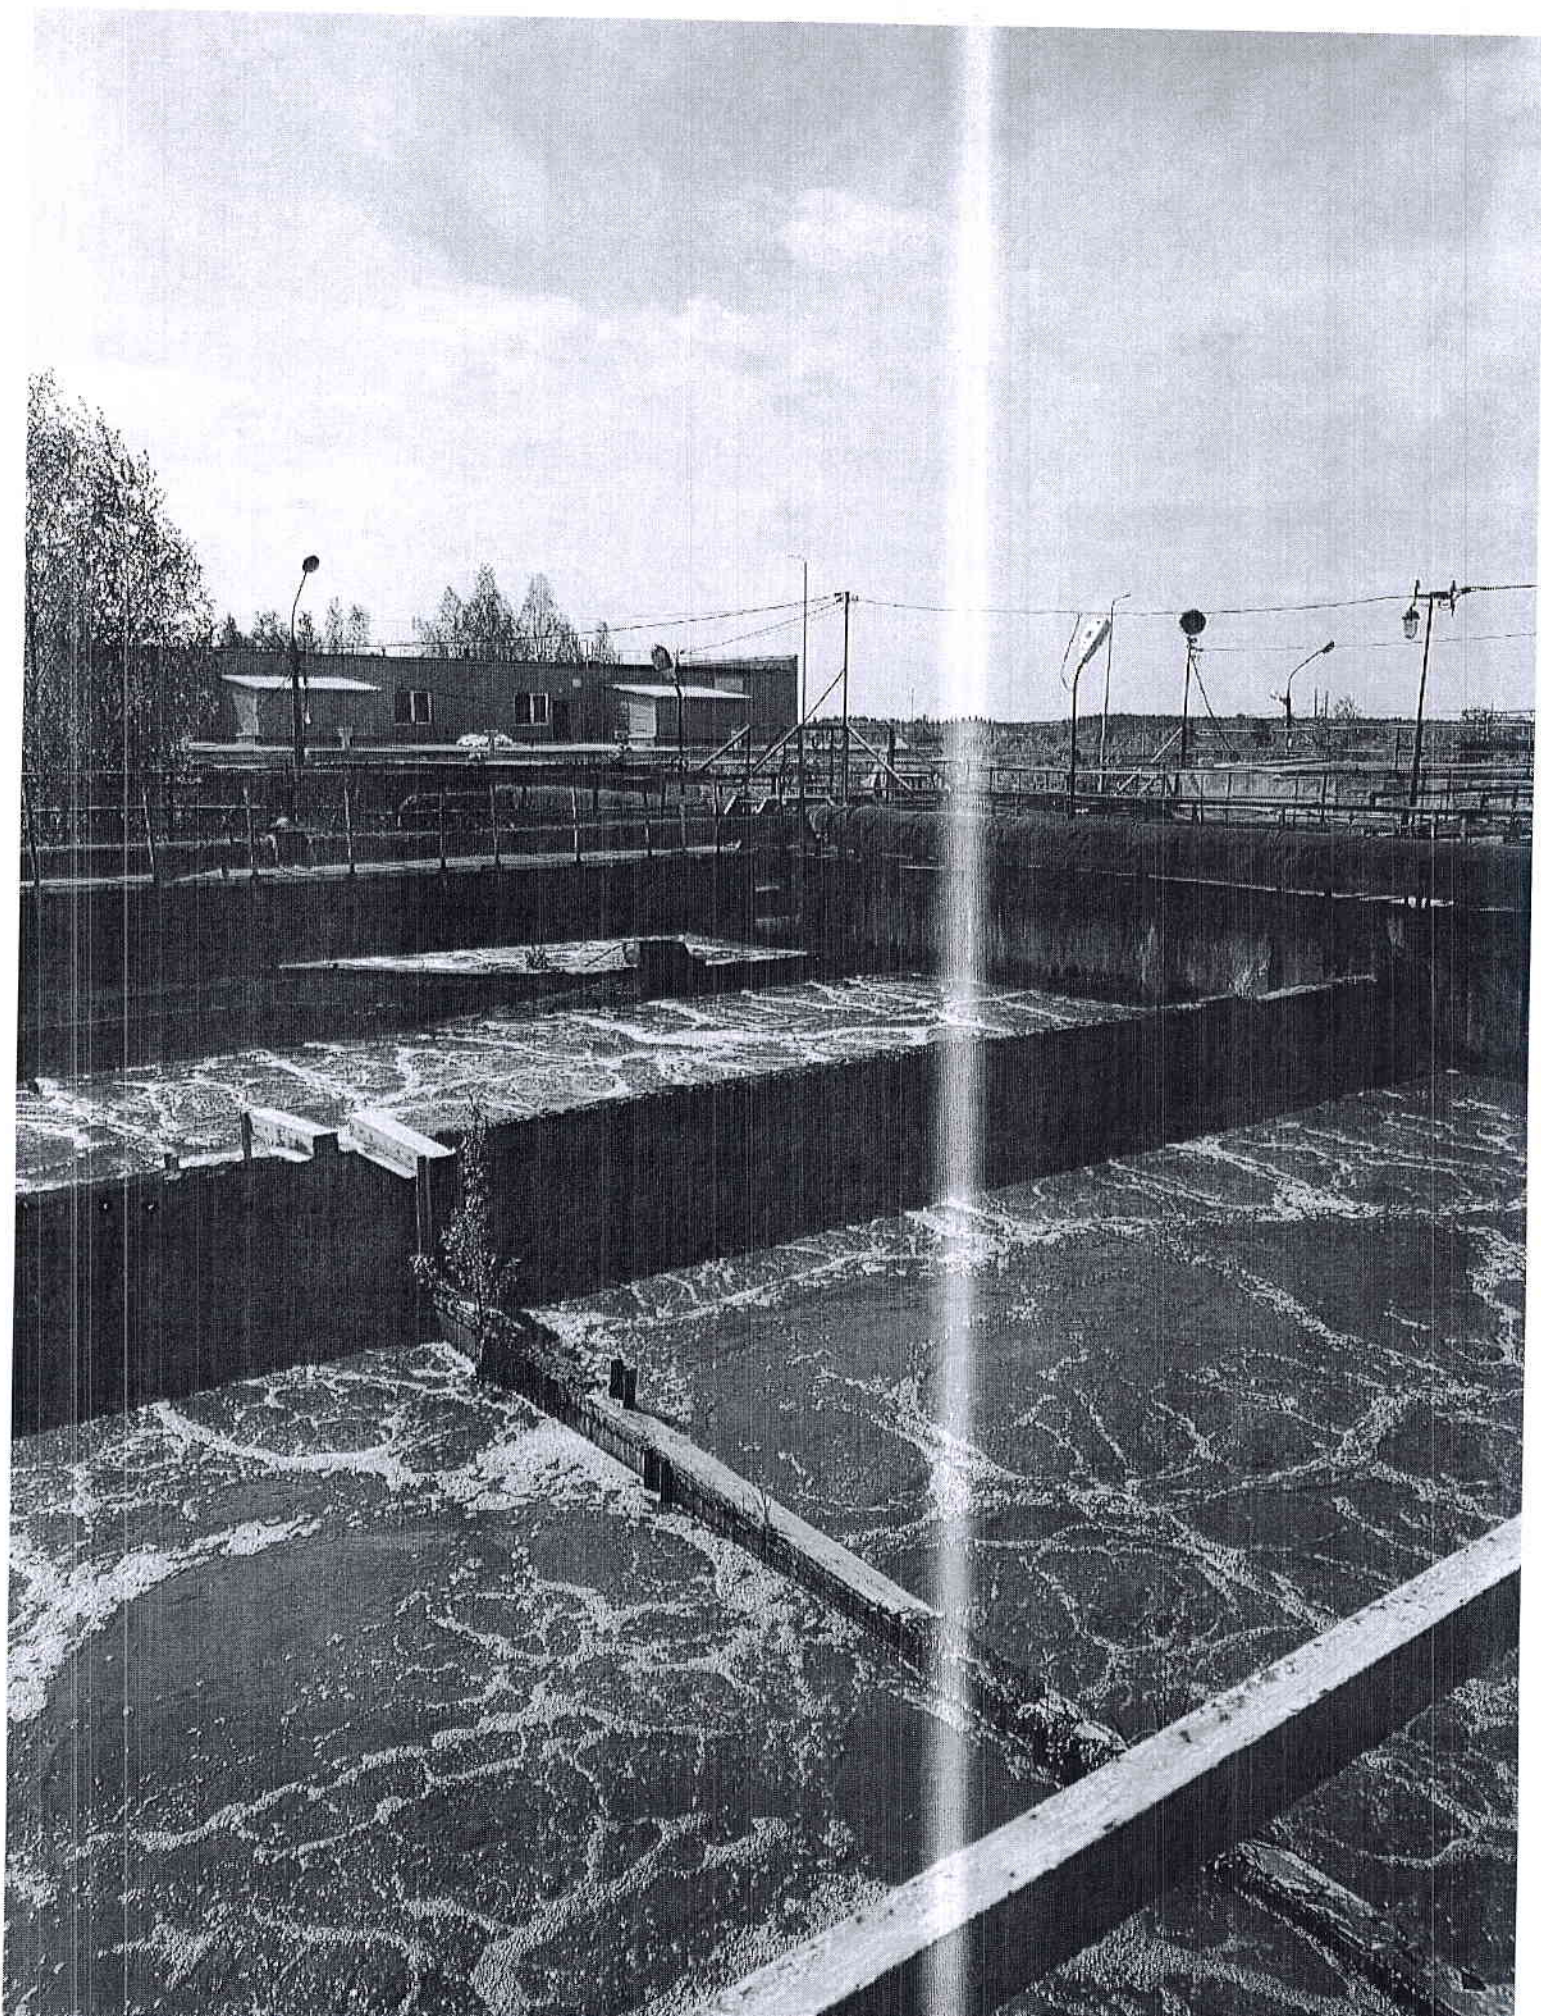

Старое охотное сооружение в работе

